

10月号
No.192



編集・発行

越谷・松伏水道企業団

〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目5番22号

TEL 048-966-3931 (代表) FAX 048-963-0706

<https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp>



水道統計

(令和2年(2020年)9月1日現在)


給水人口	373,964人
給水戸数	165,937戸

今号の主な内容

- 1面 いろいろ聞きたい
水道水のあれこれ
- 2面 水道図画コンクール
水質検査について
- 3面 漏水のチェックを
しましょう
人事行政の運営状況
- 4面 企業団からのお知らせ



平成31年3月に更新した東部配水場

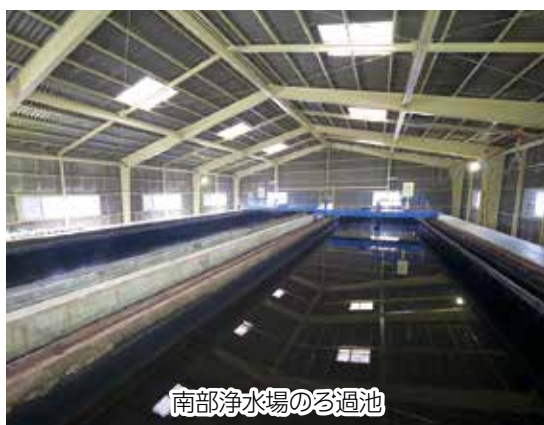

南部浄水場のろ過池

道路上の漏水は専用フリーダイヤル

0120-788-866

におかけください。(24時間対応)



水質検査の様子

いろいろ聞きたい水道水のあれこれ

毎日何気なく利用している水道水。蛇口をひねればいつでもきれいな水が出てきますよね。ごくごく飲んだり、顔や身体を洗ったり、洗濯やトイレなどなど…。そんな水道水は、どうやって蛇口まで来るのでしょうか。越谷・松伏水道企業団 PR キャラクター「こしまっくん」が企業団の職員に聞いてみました。



今年の夏はとても暑かったからいっぱい水道水を飲んだよ。そういえば、水道水って、どこからやってくるのかな？

企業団の水道水は、埼玉県が河川の水をきれいにして作った水と、企業団が地中深くからくみ上げた地下水をきれいにして作った2つの水を合わせて、皆様のご家庭に送り出しています。



2種類の水があったんだ。そういえばレイクタウンで企業団のロゴが入ったタンクを見たことあるよ。あれはどのくらい水が入っているの？

レイクタウンにあるのは東部配水場だね。このタンク（配水池）1つには7,500m³の水が入っていて、2つ設置しているので1万5,000m³になります。これは、25mプール（およそ300m³）50杯分になるんだよ。



プール50杯！そんなにいっぱいなんだ！そんなにたくさんの水道水を送り出すのは大変そうだね。

ポンプを使って強い圧力でたくさんの水を送り出しています。送り出す量は時間帯や天候によって変わるので、24時間365日職員が状況を監視しています。また、塩素の量も基準に収まるように調整しています。



配水施設の監視中



そうだったんだ！そういえば、どうして水道水には塩素が入っているの？

病原菌やウイルスを殺菌消毒するためです。塩素がないと、安全な水道水ではなくなってしまいます。



そこで、みなさんにお送りする水道水が安全かどうかをチェックするために、水質検査を行っています。



水質検査？どういことをするの？

浄水場、配水場内の水はもちろん、公園やご家庭の蛇口から出る水を採水して、異常がないか職員が確認をしています（一部は委託しています）。



他にも、毎日自動で色や濁り、残留塩素などを測る機械（末端水質監視装置）も使っています。



当たり前のように使っていたけど、いろんな人のおかげで安全な水道水を毎日使えるんだね。教えてくれてありがとう！



2面に詳しい検査方法や水質検査結果を載せていますので、ご覧ください。



新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金の減免申請の期限は 10月31日(土)です。対象者、申請方法及び申請書など、詳しくは企業団のホームページをご覧ください。



令和2年度 水道図画コンクール優秀作品表彰者

第62回水道週間に併せて募集した、水や水道をテーマにした図画作品を表彰しました。受賞者の皆さんは記載のとおりです。(敬称略)

優秀作品は、越谷市役所、松伏町役場にて展示を行いました。

図画の優秀作品は、企業団ホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください!



最優秀賞

小学校低学年の部

前田 真佑
(花田小学校3年)

小学校高学年の部

K.M
(千間台小学校5年)

中学校の部

牧野 明峰
(松伏第二中学校1年)

優秀賞

小学校低学年の部

K.R (千間台小学校2年)
浜辺 一利(花田小学校3年)
安発友加里(南越谷小学校3年)

小学校高学年の部

相澤 桜和(松伏小学校4年)
M.K

中学校の部

栗原 輝洋(東中学校2年)
西川みこと(北陽中学校2年)

入選

小学校低学年の部

会田 悠翔(大間野小学校1年)
松島 冴華(南越谷小学校1年)
浜辺凌ノ花(花田小学校1年)
大西 葉奈(大相模小学校1年)

住本 空翼(大相模小学校2年)
星野 光希(大袋北小学校2年)
亀井 勇杜(大袋北小学校3年)

小学校高学年の部

星野 心希(大袋北小学校4年)
平野 ゆめ(桜井小学校4年)
S.S (大袋北小学校5年)
平野 凜(桜井小学校6年)

中学校の部

S.S (千間台中学校1年)
安発沙友里(富士中学校1年)
M.S
七星 結衣(松伏中学校3年)

水道事業功労者表彰



水道事業に貢献された水道工事関係者を、8月3日(月)に表彰しました。
(写真手前左から・敬称略)

〈優良工事事業者〉

株式会社 水野工業所
株式会社 ナカノヤ

〈優良現場代理人〉

成田 正春(株式会社 ナカノヤ)

給水栓水質検査結果

令和2年8月3日採水

区分		検査項目	単位	基準値	検査結果
健康に関連する項目(31項目)	生物	一般細菌	個/㎖	100以下	0
		大腸菌		検出されないこと	不検出
	重金属	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003未満
		水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005未満
		セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
		鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満～0.003
		六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	0.002未満
	無機物	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.67～1.68
		フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.10～0.12
		ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.1未満
		四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.001未満
		ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.001未満
		テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
		トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
		ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満
	消毒により生成される項目	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.07～0.15
		クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002未満
		クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.002～0.019
		ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003未満～0.012
		ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.003～0.006
		臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満～0.001
		総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.010～0.037
		トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003未満～0.012
		ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.004～0.012
		ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001未満～0.001
水道水の性状に関連する項目(20項目)	色	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008未満
		亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.1未満
		アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02未満～0.03
		鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03未満
		銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.1未満
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	9.0～28.3
	色	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満
	味	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	11.3～19.8
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	56.9～62.7
		蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	111～150
	泡	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.02未満
	臭気	ジェオスミン	μg/ℓ	0.00001以下	0.000001未満～0.000001
		2-メチルイソボルネオール	μg/ℓ	0.00001以下	0.000001未満
	泡	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002未満
	臭気	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005未満
	味	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.5～0.8
	基本的な項目	pH値		5.8～8.6	7.1～7.4
		味		異常でないこと	異常なし
		臭気		異常でないこと	異常なし
		色度	度	5以下	0.5未満～1.1
		濁度	度	2以下	0.1未満

水質検査の実施

企業団では、常に安全で良質な水道水を皆さんにお届けできるよう、水源から給水栓(蛇口)まで、毎年度策定する「水質検査計画」に基づき、徹底した水質検査を行っています。

放射性物質の検査

県営の浄水場から企業団の各浄水場・配水場に送られる県水は、埼玉県が検査をしています。また、地下水は放射性物質の影響を直接受けることはありませんが、水道水を安心してご利用いただけるよう、企業団の浄水場で浄水処理した水を毎月検査しています。検査結果は、いずれも不検出です。

給水栓の水質検査結果

表の数値は、法令で定められた水質検査

水質検査について

水質監視装置

浄水場・配水場とお客様の給水栓を結ぶ配水管の末端に近い6地点に、水質監視装置を設置しています。ここでは、毎日連続的に色・濁り・残留塩素等を自動で測定しています。

を、次の5か所の公園の公園の給水栓において実施した結果です。

西大袋第三公園(越谷市大道)
大林新生若草公園(越谷市大林)
南越谷第三公園(越谷市蒲生西町)
南部第二公園(越谷市南町)
わかば公園(松伏町ゆめみ野)

検査結果はいずれも水質基準値を満たしています。表の項目の他にも、水質管理のために必要な項目(水質管理目標設定項目)を検査し、水道水の安全を確認しています。


検査結果は、ホームページでもご覧いただけます。

問合せ 配水管理課水質担当 971-64425



給水装置は“個人の財産”です【漏水のチェックを行いましょう】

水道の使用がいつもと変わらないのに、普段と比べて使用水量が極端に増えた時は、漏水の可能性がります。わずかな漏水でも気づかずにいると、水と水道料金の無駄になってしまいます。漏水を早期に発見するために、定期的に次のチェックを行いましょう。

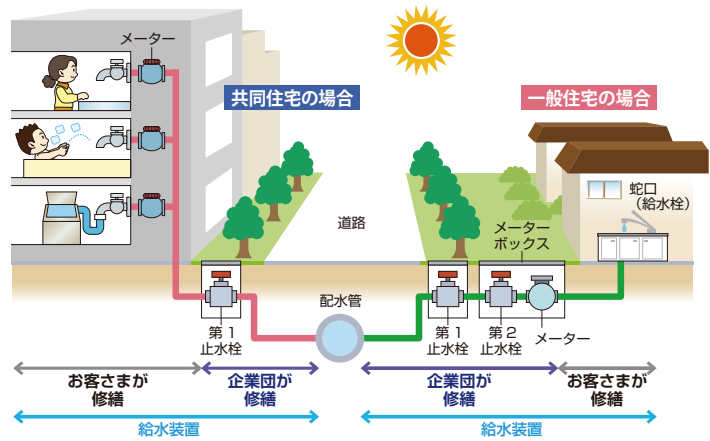

こんなときは漏水かも

- 給水管が埋めてある付近や水道メーターボックスの周りがいつもぬれている。
- 台所や浴室などの配管してある壁や、羽目板などがぬれている。
- 蛇口をすべて閉めても水道メーターのパイロットが回転している。(右図)

水道メーターで漏水チェック！

パイロット

①家の中の蛇口をすべて閉め、水道メーターのパイロットを確認する。
②パイロットが回転していると、水道メーター以降で漏水の疑いあり！

お客様の修繕について

給水装置（配水管からご家庭に引き込まれている水道管）は、お客様の財産であり、お客様が適切に維持管理を行う必要があります。給水装置の漏水は、お客様が費用負担して、企業団が指定する指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。ただし、一般住宅等では配水管分岐部から水道メーターまでの漏水、共同住宅等では配水管分岐部から第一止水栓までの漏水については、企業団にてサービス修繕を行っています。

指定給水装置工事事業者および漏水修繕について、詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ

施設課維持管理担当 972-5793

人事行政の運営等の状況をお知らせします

人事行政の公正性と透明性を高めるために、職員数や給与などの人事行政の運営等の状況を公表します。詳細については、企業団ホームページをご覧ください。

1 職員数について

■職員の採用の状況

当企業団の職員は、すべて越谷市からの派遣職員で構成されており、独自の採用は行っていません。

■職員の退職

令和元年度の退職者は3人でした。

■等級別・職名別の職員数（令和2年4月1日現在）

【企業職（一）】				【企業職（二）】			
等級	職名〈人数〉	合計 職員数 構成比(%)		等級	職名〈人数〉	合計 職員数 構成比(%)	
8級	局長〈1〉、参事〈0〉	1	1.1	4級	職長〈0〉	0	0
7級	次長〈1〉、副参事〈1〉	2	2.3	3級	技能主査〈4〉、 統括技能主任〈1〉	5	27.8
6級	課長〈2〉、調整幹〈3〉	5	5.8	2級	水道施設管理主任〈11〉、 技能主任〈0〉、 守衛業務主任〈1〉	12	66.7
5級	副課長〈3〉	3	3.5	1級	水道施設管理員〈1〉、 技能員〈0〉、守衛〈0〉	1	5.5
4級	主幹(統括)〈4〉、主幹〈25〉	29	33.3	計		18	100.0
3級	主査〈13〉	13	14.9				
2級	主任〈6〉	6	6.9				
1級	主事〈19〉、技師〈9〉	28	32.2				
計		87	100.0				

■職種別の職員数

職 種	令和2年度	令和元年度	増 減
事務職員(企一)	42人	40人	2人
技術職員(企一)	45人	44人	1人
技能職員(企二)	18人	18人	
計	105人	102人	3人

※再任用短時間勤務職員を含みません。

2 職員の給与について

■職員給与費の状況

区分	職員数 (A)	給与費			1人当たり 給与費(A/B)	
		給料	職員手当※	期末・勤勉手当		
元年度	102人	3億7,433 万円	8,913 万円	1億6,333 万円	6億2,678 万円	614万円

※職員手当には退職手当を含みません。※再任用短時間勤務職員を含みません。

■職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額（令和2年4月1日現在）

	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額
企業職（一）	40.9歳	319,739円	347,412円
企業職（二）	44.3歳	303,928円	335,943円

※再任用短時間勤務職員を含みません。

■主な職員手当（令和2年4月1日現在）

手当の種類	主な内容(記載金額は月額)
扶養手当	○配偶者がいる場合…配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円 ○特定の加算 5,000円(満15歳～満22歳の子がいる場合)
地域手当	給料と扶養手当の月額合計の6%
住居手当	○借家の場合 (家賃額－23,000円)×1/2+11,000円※27,000円を限度 ○新築・購入から5年以内の期間 5,500円 ○上記以外 4,000円
通勤手当	○交通機関利用者 6か月定期等の最も経済的な額 ○自動車等利用者 使用距離に応じ3,800円～31,600円 ※上記をあわせて55,000円を限度
管理職手当	局長 85,000円、次長 70,000円、副参事 65,000円、 課長 60,000円、調整幹 55,000円、副課長 50,000円
期末・ 勤勉手当	○ 6月期…期末手当 1.3月分、勤勉手当 0.95月分 ○12月期…期末手当 1.3月分、勤勉手当 0.95月分

問合せ 総務課庶務担当 971-7903

越谷松伏管工事業協同組合

越谷市大沢 4-17-17 TEL 048-964-6633 FAX 048-965-2846

水道工事専門店が加盟する組合です。 広告
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

地区	事業所名	所在地	電話番号
桜井	飯山建鉄株式会社	越谷市平方1821	978-6000
新方	株式会社伸和設備	越谷市船渡495-1	978-8711
	有限会社渡辺工業所	越谷市船渡1735	971-8355
増林	有限会社ヤマト工業所	越谷市増森2-164-5	962-5555
	有限会社須賀設備	越谷市東越谷4-8-15	965-2441
	株式会社吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	969-3611
	有限会社早山設備	越谷市花田4-7-16	965-2214
大袋	株式会社協和設備	越谷市大道478	973-6000
	有限会社日栄設備	越谷市恩間29-6	975-6311
荻島	株式会社桶新設備	越谷市西新井898	974-4716
出羽	有限会社鈴木水道設備	越谷市神明町2-38	964-7048
	有限会社田中水道工業所	越谷市新越谷1-64-17	986-6021
	共栄設備株式会社	越谷市七左町4-472-5	986-3299

地区	事業所名	所在地	電話番号
蒲生	蒲生水道設備工業株式会社	越谷市蒲生1-3-39	988-3067
	株式会社水導屋	越谷市蒲生3833-2	987-5359
	第一エネルギー設備株式会社	越谷市蒲生寿町18-33 MITビル3F	985-7221
川柳	有限会社東部興業	越谷市川柳町4-374	987-2538
大相模	株式会社水野工業所	越谷市西方2-25-4	965-0351
大沢	株式会社ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	974-8711
	株式会社新興設備	越谷市東大沢4-6-29	966-7781
越ヶ谷	有限会社井戸由管工社	越谷市御殿町3-46	962-3978
	株式会社豊田設備	越谷市中町11-4	962-0171
	有限会社会田設備	越谷市赤山町5-10-12	962-0318
松伏	今城電気商会	松伏町松伏4818	991-2403
	山崎工業所	松伏町上赤岩859-2	991-2723
	明成工業株式会社	松伏町田中1-4-4	991-2459
	モリタヤ工業株式会社	松伏町金杉477-2	991-2428

水道事業ガイドライン業務指標を算出しました

「水道事業ガイドライン」に基づき、令和元年度の業務指標を算出しました。

この業務指標は、全国統一規格として水道事業の定量化による水道サービス水準の向上のため公益社団法人日本水道協会が制定したものです。水道事業に関するさまざまな業務を数値化することで、水道サービスの目的を達成し、サービス水準の向上を図ります。水道事業ガイドラインは「安全で良質な水」「安定した水の供給」「健全な事業経営」の3つの目標からなる119項目の指標が設定されています。水道企業団ではこれらの業務指標を公表することによって事業経営の透明性を確保し、効率的な経営とサービスの向上に努めていきます。ここでは、主な業務指標について紹介します。

●**安全で良質な水：水道水の安全性をより一層高め、良質な水道水を供給する。**

「平均残留塩素濃度」*1は、0.46mg/Lとなり、水道法上必要な残留塩素濃度を確保しながら、塩素臭の減少に努めています。また、「水源の水質事故件数」*2は0件で、水質の汚染はありませんでした。

企業団では、水源から蛇口に至るまで、厳しく水質を管理しており、すべての水質基準に適合した安全な水道水をお届けしています。

今後も適切な水質管理等に努め、安心・安全な水道水を提供していきます。

●**安定した水の供給：いつでもどこでも安定的に水道水を供給する。**

当企業団における浄・配水場や配水管などの水道施設に関する指標のうち、「有収率」*3は、98.3%となり、一般的に100%に近いほど施設の効率性が良いとされている中、相対的に高い水準で推移しています。また、導・配水管のうち地震に強い耐震管が占める割合を示す「管路の耐震管率」*4は48.4%となりました。

首都直下型地震の発生確率が高まる中、引き続き計画的な水道施設の耐震化・更新を進め、災害に強い水道の構築に努めます。

●**健全な事業経営：健全かつ安定的な事業経営を継続する。**

財務状況に関する指標については、「営業収支比率」*5、「経常収支比率」*6及び「総収支比率」*7はいずれも100%を超えており、給水収益が減少傾向にある中でも、収益的収支において利益が確保されていることを示しています。また、「給水収益に対する企業債残高の割合」*8は、年々減少し続けており、世代間負担の公平化に向けた継続的な取り組みの成果が表れています。今後も引き続き財政の健全化に努めます。

問合せ 総務課経営企画担当 971-7904

水道事業ガイドライン業務指標（抜粋）				
主な指標	指標の意味	指標値		
		R元年度	H30年度	H29年度
安全で良質な水（水質の監視・管理や適切な浄水処理、管路の維持管理等の指標）				
平均残留塩素濃度 (mg/L) * 1	水道水の安全及び塩素臭(カルキ臭)に与える影響を表す指標のひとつ。塩素臭の発生を減少させるためには、残留塩素濃度0.1mg/Lを確保した上で、なるべく小さな値にすることが望ましいとされている。	0.46	0.46	0.43
水源の水質事故件数 (件) * 2	1年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるか表わしている。	0	0	0
安定した水の供給（災害等への危機管理や水道施設の強靱性、ライフラインとしての信頼性等の指標）				
漏水率(%)	年間配水量に対する年間漏水量の割合を示している。	0.4	1.0	1.1
有収率(%) * 3	有収水量(年間の料金徴収の対象となった水量)の年間の配水量(給水量)に対する割合(%)を示している。この値が高いほど施設の効率性がよいといえる。	98.3	96.7	96.7
管路の耐震管率 (%) * 4	管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性を表している。	48.4	47.7	47.1
健全な事業経営（効率性、経済性を考慮した業務運営や水道サービスの持続性の確保等の指標）				
営業収支比率(%) * 5	営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、値が高いほど営業利益率が高いことを示し、100%未満であることは、営業損失を生じていることを意味する。	109.9	112.3	115.6
経常収支比率(%) * 6	経常費用(営業費用＋営業外費用)が経常収益(営業収益＋営業外収益)によってどの程度賄われているか表しており、100%を上回っていれば良好な経営状態といえる。	117.7	119.2	121.3
総収支比率(%) * 7	総費用が総収益によってどの程度賄われているかを表しており、100%未満の場合は、健全な経営とはいえない。	117.9	119.1	121.3
給水収益に対する企業 債残高の割合(%) * 8	給水収益に対する企業債残高の割合を表わしており、この数値が小さい方が経営状況が良い。	180.9	197.9	206.1

すべての業務指標算出結果は
ホームページからご覧になれます。
ホーム → 企業団の紹介 → 事業情報 → 水道事業ガイドライン



冬が来る前に!手の洗い方を再確認しましょう

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの予防には「手洗い」が有効です。正しい手の洗い方を再確認しましょう。

なお、水道水には塩素消毒による滅菌効果があるので安心・安全に手洗いができます。身近な水道水でこまめに手洗いをしましょう。

食事の前、トイレの後、外出後など
身近な水道水を使って正しく手洗いをしましょう。



正しい手の洗い方

手洗いの前に

- 爪は短く切っておきましょう
- 時計や指輪は外しておきましょう

1 流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。

2 手の甲をのばすようにこすります。

3 指先・爪の間を念入りにこすります。

4 指の間を洗います。

5 親指と手のひらをねじり洗います。

6 手首も忘れずに洗います。

首相官邸HP（手洗いチャリン）より抜粋

物品等入札参加資格審査追加申請を受け付けます

対象業種 ・物品購入 ・印刷製本 ・業務委託（工事関係を除く）
・賃貸借業務 ・建設資材

申請方法 申請書類を企業団の「総務課 庶務担当」宛に郵送してください。詳しくは、ホームページに掲載している申請の手引きをご覧ください。

受付期間 11月16日（月）から12月18日（金）まで

問合せ 総務課庶務担当 971-7903

9月議会結果報告

9月定例会が9月29日に開かれました。企業長から提出された議案「令和元年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算認定について」は、決算特別委員会を設置して継続審査することとなりました。

各種届け出・お問合せ

水道使用・水道料金	・水道の使用開始停止について（引越・家の改装・名義変更など）※5日前までにご連絡ください	越谷松伏管工事業協同組合	TEL.960-5660
	・水道使用水量について	（一財）埼玉水道サービス公社	TEL.966-3933
	・水道料金について	お客さま課料金担当	TEL.966-3932
	・未納料金のお支払いについて	お客さま課収納担当	TEL.961-8958
	・メーターの取り替えについて	お客さま課検針担当	TEL.961-8957
水質	・水質について	配水管理課水質担当	TEL.971-9425
漏水	・道路の水漏れについて	道路漏水専用フリーダイヤル	☎ 0120-788-866
	・宅地内の水漏れについて ※メーターから建物の間については指定給水装置工事事業者へご連絡ください	施設課維持管理担当	TEL.972-5793
給水装置	・給水装置（工事、名義変更など）について	施設課給水装置担当	TEL.972-5794
	・指定給水装置工事事業者について		
	・貯水槽の管理者の変更や設備の更新について		

業務時間
月曜～金曜（祝日・年末年始除く）
午前8時30分～午後5時15分

※業務時間外でも、にぎり水など緊急を要する場合には、代表番号へご連絡ください。



ホームページから、水道の使用開始中止のお申込みや各種申請様式のダウンロードなどができます。

<https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/>

ホームページ → お客さまへ → 各種お申し込み