

7月号
No.211

■編集・発行

越谷・松伏水道企業団

〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目5番22号

Tel 048-966-3931(代表) Fax 048-963-0706

https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp



水道統計 (令和7年(2025年)6月1日現在)	
給水人口	369,626人
給水戸数	172,148戸

今号の主な内容

- 1面 熱中症にご注意を！
- 2面 防災フェス出展
水道事業功労者表彰
- 3面 貯水槽確認MAP
- 4面 企業団からのお知らせ

水道だより

■発行日／令和7年(2025年)7月15日

道路上の漏水は専用フリーダイヤル

0120-788-866

におかけください。(24時間対応)



熱中症に

ご注意ください！

暑い日が続くこれからの季節は、
「熱中症」対策が欠かせません。

「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで起こることがあります。めまい、筋肉のけいれん、頭痛などの症状がみられたら要注意です。

熱中症にならないようにするために大事なことは、「暑さを避けること」と「水分補給」です。暑い夏を元気に乗り切るため、水をこまめに飲んで効果的な水分補給を心がけましょう。運動後など汗をかいた時はもちろんですが、特に「入浴後」と「起床時」は水分が不足しがちなため意識的に水を飲むよう心がけましょう。

冷やしすぎた水は体によくありませんが、少し冷やした水は胃腸のはたらきを活発にし、吸収を促進する働きがあるので効果的です。

効果的な 水分補給

熱中症対策 の方法は…

のどが渴いたと感じる前に水分補給

水分はこまめに補給



冷やしすぎない




のどの渴きはすでに「脱水」が始まっている証拠です。渴きを感じてからではなく、渴きを感じる前に水分をとるようにしましょう。ウォーキングなどの運動を始める前に、コップ1杯の水を飲むと効果的です。運動している間も、定期的に水分補給をすることが大切です。

汗をかいた時は、塩分も補給

汗をかいたら
塩分補給も

室温は28℃を目安に



運動などでたくさんの汗をかくと、身体から水分と一緒にカリウムやナトリウムなど塩分も排出されてしまいます。スポーツドリンクや経口補水液、塩飴などで塩分を補給することも大切です。

暑い夏にピッタリ！水道水を飲みやすくするヒント&水で作れる簡単デザートを紹介!!

簡単！熱中症対策ドリンク

【作り方】

水道水1ℓに対して、砂糖大さじ4と1/2、食塩小さじ1/2、レモン汁大さじ2を加えて混ぜるだけ！
レモン汁の分量はお好みで！

デトックスウォーター

【作り方】

水道水にお好きな野菜や果物、ハーブなどを浸すだけ！水道水にほんのり味や香りがついて飲みやすくなります！



※イメージ

水ゼリー

【作り方】

- ①ボウルに粉ゼラチン5gを入れ、80℃以上の熱湯を加えてよく溶かす。
- ②①に水250ccを加えて、よく混ぜる。
- ③容器に入れてラップをかけ、冷蔵庫で1～2時間冷やしたら完成！

※やけどに気をつけて、おうちの人と一緒に作ろう！



※イメージ

お好みでハチミツや
フルーツシロップ、
黒蜜などでアレンジ
してもいいかもね夏休みのおやつ
の時間に！

LakeTown防災フェス! 2025に出展しました

5月24日(土)、25日(日)に開催された「Lake Town 防災フェス!2025」に出展しました。

イベントでは「ほんもの体験! 楽しく学ぼう!」をテーマに、防災に関する団体・企業等が様々な催しを行いました。

企業団のブースでは、パネル展示、非常用飲料水袋の背負い体験、給水車から飲料水の提供、耐震型緊急用貯水槽を紹介する啓発品の配付などを行いました。



停電等の影響について

浄・配水場において停電等が発生すると配水が一時停止し、水道水に濁りが発生する場合があります。

また、マンションなどでポンプが停止し、断水が発生することもあります。

○濁り水が出たら

濁った水は使用せず、見た目が透明になるまで流してください。

状況が変わらない場合は、配水管理課 配水管理担当 (048-971-7700) までご連絡ください。

○マンション等にお住まいの皆様へ

受水槽のあるマンション等では、停電によりポンプが停止したり、受水槽のブレーカーが落ちたりして断水が発生する場合があります。

その場合は、マンション等の管理会社に連絡をして復旧の対応を依頼してください。



便利です！水道マイページ

水道マイページでできること

利用者様の声です

- 昨年と今年の使用水量が、グラフで比較できて節水に活用できる!
- 災害時の情報も届いて安心。

スマホ
パソコン
から
24時間
いつでも
確認

各種 お手続き

- 水道使用の開始や中止受付。
- 送付先の変更、名義変更などの申し込み。

クレジット カード決済 (継続支払い)

使用水量・ 料金の確認

※登録すると、水道検針時の「使用水量等のお知らせ」の紙の投函はありません。

各種 お知らせ

- 災害時の情報を含めた企業団からのお知らせが届きます。



アプリ

こちらから
ダウンロード
できます。

GET IT ON Google Play App Store からダウンロード



水道マイページ登録

検索

お問い合わせはこちらまで ☎ 048-966-3933

水道事業功労者表彰

水道事業に貢献された水道事業関係者を表彰しました。



写真手前左から(敬称略)

〈優良工事事業者〉
株式会社 協和設備

〈優良現場代理人〉
厚見 光徳
(株式会社 協和設備)

越谷松伏管工事業協同組合

越谷市大沢 4-17-17 TEL 048-964-6633 FAX 048-965-2846

水道工事専門店が加盟する組合です。 広告
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

地区	事業所名	所在地	電話番号
桜井	飯山建鉄株式会社	越谷市平方1821	978-6000
新方	株式会社伸和設備	越谷市船渡495-1	978-8711
増林	有限会社ヤマト工業所	越谷市増森2-164-5	962-5555
	有限会社須賀設備	越谷市東越谷4-8-15	965-2441
	株式会社吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	969-3611
	有限会社早山設備	越谷市花田4-7-16	965-2214
大袋	株式会社協和設備	越谷市大道478	973-6000
荻島	株式会社桶新設備	越谷市西新井898	974-4716
出羽	有限会社鈴木水道設備	越谷市神明町2-38	964-7048
	共栄設備株式会社	越谷市七左町4-472-5	986-3299
蒲生	蒲生水道設備工業株式会社	越谷市蒲生1-5-1	988-3067
	株式会社水導屋	越谷市蒲生3833-2	987-5359
	第一エネルギー設備株式会社	越谷市蒲生茜町13-2	989-7700


地区	事業所名	所在地	電話番号
川柳	有限会社東部興業	越谷市川柳町4-374	987-2538
大相模	株式会社水野工業所	越谷市西方2-25-4	965-0351
大沢	株式会社ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	974-8711
	株式会社新興設備	越谷市東大沢4-6-29	966-7781
越ヶ谷	株式会社豊田設備	越谷市越ヶ谷 2-8-1	962-0171
南越谷	有限会社社会田設備	越谷市赤山町5-10-12	962-0318
	有限会社田中水道工業所	越谷市新越谷1-64-17	986-6021
松伏	山崎工業所	松伏町上赤岩859-2	991-2723
	明成工業株式会社	松伏町田中1-4-4	991-2459
	モリタヤ工業株式会社	松伏町金杉477-2	991-2428

<https://koshimatsu-kankouji.or.jp>

保存版!

耐震型緊急用貯水槽確認MAP

耐震型緊急用貯水槽とは?

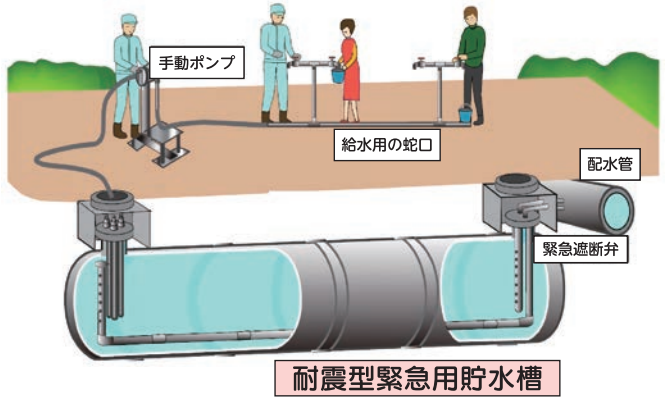

耐震型緊急用貯水槽は、災害時などに応急給水をするために設置されている貯水槽です。
平常時は配水管とつながっていますが、災害時には1基あたり100m³の水を蓄える貯水槽となり、手動ポンプで水をくみ上げることができます。
越谷市と松伏町には、この貯水槽が23基設置されており、合計2,300m³の飲料水が確保できます。1人1日の必要量を3リットルとして計算すると、約76万人分になります。

●耐震型緊急用貯水槽 (100m³×23基=合計2,300m³)

設置場所名	所在地
① 蒲生南小学校	越谷市南町1-8-1
② 大袋東小学校	// 袋山1750
③ 越谷総合公園	// 増林3-1
④ 大杉公園	// 大杉518
⑤ 大間野小学校	// 大間野町2-115
⑥ 北越谷小学校	// 北越谷3-10-38
⑦ 平方小学校	// 平方2784
⑧ 千間台小学校	// 千間台西5-4
⑨ 栄進中学校	// 大沢659-1
⑩ 越谷市中央市民会館	// 越ヶ谷4-1-1
⑪ 大相模中学校	// 相模町3-165
⑫ 宮本小学校	// 宮本町5-85
⑬ 松伏会館	松伏町田中3-19-3
⑭ 川柳公園	越谷市川柳町4-15-1
⑮ 東越谷第二公園	// 東越谷3-14
⑯ 出羽公園	// 七左町4-222
⑰ 南越谷第一公園	// 南越谷5-21
⑱ 埼玉県立大学	// 三野宮820
⑲ しらこばと運動公園	// 砂原39
⑳ 鷺高第二公園	// 東大沢3-3
㉑ 千間台第一公園	// 千間台東1-14
㉒ レイクタウンスポーツ公園	// レイクタウン5-10
㉓ レイクタウン第八公園	// レイクタウン7-6

(浄・配水場名)	(所在地)
① 築比地浄水場	松伏町築比地802
② 北部配水場	越谷市下間久里633
③ 南部浄水場	// 南越谷3-23-22
④ 東部配水場	// レイクタウン5-24
⑤ 西部配水場	// 北後谷201



いざという時のために、
日ごろから近くの貯水槽を
確認しておいてね




いざ!という時のために

1人1日3リットル × 3日分 × 人数分 の飲料水の備蓄をお願いします!

水道水は長期保存ができません。そこで「飲料水」として長期保存が可能な備蓄用保存水を活用しましょう。
一般的なミネラルウォーターの賞味期限は1年～2年ですが、備蓄用保存水の中には5年以上の賞味期限のものもあります。
また、アルミボトル缶の備蓄用保存水だと10年間の長期保存が可能なものもあります。

うっかり
賞味期限切れにならない
ように、備蓄した水は定期的に
使用して補充するローリング
ストック（循環備蓄）を
するといいかも

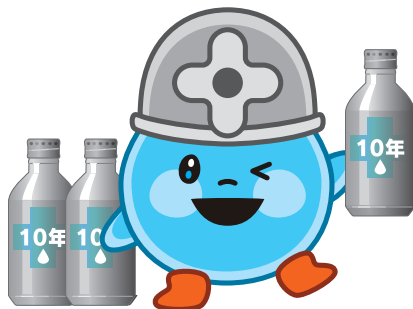

備蓄用保存水は、
何ヵ所かに分散して
保管しよう



ポリタンクや
非常用給水バッグなどの
飲料水を入れる清潔な容器を準備
しておくことで応急給水の
ときに困らないよ

貯水槽水道の適切な維持管理をお願いします

マンションやビルなどで、企業団が供給する水道水を一旦貯水槽に貯め、各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備を、貯水槽の規模に関わらず総称して「貯水槽水道」と言います。


貯水槽水道では、停電時や配水管に事故が発生したときでも、貯水槽内に一定の水道水が確保されています。しかし、適切に維持管理を行わないと、きれいな水も汚れてしまいます。

水道を安心してご利用いただくために、日ごろから清掃・点検などの維持管理が大切です。

貯水槽水道は設置者が適切に維持管理しましょう

貯水槽の有効容量が10㎡を超える場合は、水道法により設置者(所有者又は管理者)が管理することが義務づけられており、毎年1回以上定期的に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関等に依頼して検査を受けなければなりません。また、有効容量が10㎡以下の小規模貯水槽水道についても、設置者が清掃、点検及び検査を行い、適切に維持管理してください。

なお、大規模災害時の断水対策として、貯水槽から直接水を使用できるようにする「災害用給水栓」の設置が有効です。(※設置及び管理費用は、お客様のご負担になります)

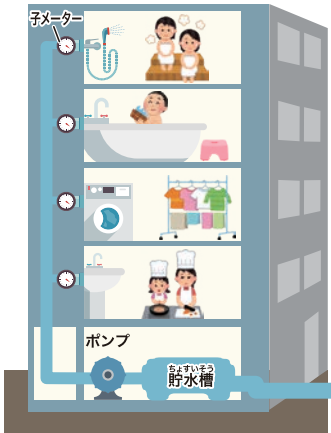

- 問合せ
- 貯水槽の設置者の変更や設備の更新について

施設課給水装置担当 972-5794

○貯水槽の衛生管理について

【越谷市内の場合】越谷市保健所 生活衛生課
食品・環境・薬事担当 973-7533

【松伏町内の場合】春日部保健所
生活衛生・薬事担当 048-737-2133

令和6年度 情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

越谷・松伏水道企業団情報公開条例等の規定に基づき、令和6年度実施状況について公表します。

項目	件数
情報公開請求	3件 (全部公開3件、部分公開0件)
保有個人情報の開示・訂正等請求	なし
審査請求	なし

※いずれも実施機関は企業長。他の実施機関に対するものではありませんでした。

問合せ

総務課庶務担当 971-7903

水道メーターを交換します

水道メーターは、計量法により有効期限が8年と定められており、企業団では有効期限満了を迎える前に順次交換を行っています。

交換に該当する場合は、事前に「水道メーター交換のお知らせ」を配付したうえで、企業団が委託した業者が交換に伺います。その際、敷地内に入らせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

- 交換期間：令和7年(2025年)7月から
令和8年(2026年)3月まで
 - 交換費用：無料
 - 交換業者：企業団が委託した業者
 - 交換時間：
メーター1台あたり10分程度
- ※交換後は「水道メーター交換完了のお知らせ」を配付します。



企業団からのお願い

- ・メーターボックスの上や周りには、物を置かないでください。
- ・犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。
- ・企業団が委託した業者は「身分証明書」を携帯しています。
- ・メーター交換後は、管の中に空気又は濁り水が入る場合がありますので、水を1分程度強めに流してからご使用ください。

問合せ

受託業者 越谷松伏管工事業協同組合 964-6633
お客さま課検針担当 961-8957

6月議会結果報告

6月定例会が6月26日に開かれ、議長に畑谷 茂氏が選ばれました。

また、越谷市議会選出議員の辞職に伴い、新たに水道企業団議会の議員が選出されたので、改めて全議員を紹介します。



議長 畑谷 茂氏

◎	1	畑 谷 茂	6	福 井 和 義	11	小 林 豊代子
○	2	田 口 義 博	7	瀬 賀 恭 子	12	菊 地 貴 光
	3	久保田 茂	8	山 田 裕 子	13	白 川 秀 嗣
	4	土 屋 来 夢	9	工 藤 秀 次	14	武 藤 智
	5	砂 川 清 時	10	横 井 聖 美	15	伊 藤 治

(◎：議長、○副議長) 令和7年(2025年)6月26日現在(議席順 敬称略)



様々なイベントに出没しているこしまつくんのひみつを、ちよっとだけお届けします♪

- 誕生日 4月1日
- 性 格 つかみどころのない性格
おらか(水に流してくれる)
- 好きな食べ物
水菓子(果物)、水あめ、水ようかん(甘党です。)

またどこかのイベントで会おうね!!

各種届け出・お問合せ

水道使用・水道料金	・水道の使用開始・中止について (引越し・家の改装・使用者の名義変更など) ※5日前までにご連絡ください	お客さま課	TEL.960-5660
	・水道使用水量について	お客さま課	TEL.966-3933
	・水道料金について	お客さま課料金担当	TEL.966-3932
	・未納料金のお支払いについて	お客さま課収納担当	TEL.961-8958
	・メーターの取り替えについて	お客さま課検針担当	TEL.961-8957
水質	・水道マイページについて	お客さま課	TEL.966-3933
	・水質について	配水管理課水質担当	TEL.971-9425
漏水	・道路の水漏れについて	道路漏水専用フリーダイヤル	☎0120-788-866
	・宅地内の水漏れについて ※メーターから建物の間については指定給水装置 工事事業者へご連絡ください	施設課維持管理担当	TEL.972-5793
給水装置	・給水装置(工事、所有者の名義変更など)について	施設課給水装置担当	TEL.972-5794
	・指定給水装置工事事業者について		
	・貯水槽の管理者の変更や設備の更新について		

業務時間 月曜～金曜(祝日・年末年始除く)
午前8時30分～午後5時15分



越谷・松伏水道企業団のホームページはこちら



X(旧Twitter)
フォロー・いいね・リポスト
おねがいします
@koshi_matsu2021



YouTube
チャンネル登録・動画再生
おねがいします
@koshimatsu3165