

10月号
No.216



編集・発行

越谷・松伏水道企業団

〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目5番22号

TEL 048-966-3931 (代表) FAX 048-963-0706

https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp



水道統計

(令和8年(2026年)9月1日現在)

給水人口 368,694人

給水戸数 173,817戸

今号の主な内容

- 1面 水道図画コンクール
- 2面 親子水道教室
人事行政の運営状況
水道事業ガイドライン
業務指標を算出しました
- 3面 水質検査について
- 4面 企業団からのお知らせ

水道だより

発行日/令和8年(2026年)10月15日

道路上の漏水は専用フリーダイヤル

0120-788-866

におかけください。(24時間対応)



水道図画

コンクール

優秀作品表彰者

最優秀賞

入賞した作品は、企業団ホームページに掲載しています。

是非ご覧ください！

小学校
高学年の部


中学校の部



小学校
低学年の部

プールにはいったよ

せきね 関根 彩那 (新方小学校1年)

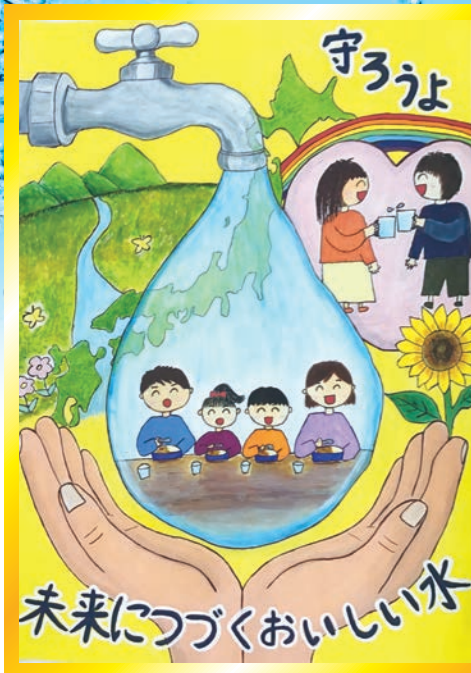

守ろうよ 未来につづくおいしい水

きたち 宗助 (大袋北小学校5年)



未来へつなく水道

いそだ 礦田 ひかり (栄進中学校2年)

第68回水道週間に併せて募集した、水や水道をテーマにした多数の図画応募作品の中から、最優秀賞3点、優秀賞6点、入選22点を表彰しました。

受賞者の皆さんは記載のとおりです。(敬称略)

入賞した作品は、越谷市役所、松伏町役場にて展示を行いました。

水道図画コンクール会場の様子



皆さんの
すてきな作品を
展示したよ！

優秀賞

小学校低学年の部	おやま 小山 駿 (大沢北小学校2年)	かつよし 勝吉 優心 (城ノ上小学校3年)
小学校高学年の部	おやま 小山 諒 (大沢北小学校4年)	まるやま 丸山 凜子 (越ヶ谷小学校5年)
	そめや 染谷 香帆 (新方小学校6年)	
中学校の部	しらかわ 白川 歩美 (富士中学校2年)	

受賞
おめでとう
ございます！

入選

小学校低学年の部	そめや 染谷 咲玖 (新方小学校1年)	ほし 星 煌希 (越ヶ谷小学校1年)
	みかみ 三上 陽咲 (新方小学校2年)	かいと 市川 楓人 (新方小学校3年)
	えいじ 平田 瑛士 (新方小学校3年)	ゆいと 鈴木 唯斗 (新方小学校3年)
	せきね 関根 環那 (新方小学校3年)	せいな 田口 惺菜 (新方小学校3年)
小学校高学年の部	いしかわ 石川 歩 (新方小学校4年)	すずき 鈴木 吟果 (新方小学校4年)
	あきやま 秋山 大地 (新方小学校5年)	あべ 亜美 (新方小学校5年)
	しげた 柴田 彩羽 (新方小学校5年)	みゆ 星 実優 (越ヶ谷小学校5年)
	ひらた 平田 沙紀 (新方小学校6年)	いしわた 石渡 初姫 (新方小学校6年)
	ほりえ 堀江 優奈 (新方小学校6年)	あやの 宮田 彩乃 (新方小学校6年)
	そめや 染谷 樹菜 (新方小学校6年)	おやま 小山 優 (大沢北小学校6年)
中学校の部	たぐち 田口 凜梨花 (光陽中学校1年)	えびす 恵美須優美 (栄進中学校3年)

水の日記念イベント 親子水道教室

「水の日」である7月31日に、水の日記念イベントとして親子水道教室を開催しました。浦山ダム(秩父市)と埼玉県立川の博物館(寄居町)を訪れ、参加者の皆さんは楽しみながら水の大切さを学びました。



参加体験記



たなか すみれ
田中 澄伶さん

『親子教室に行ったこと』

わたしは、お父さんと一緒に親子水道教室に参加して、浦山ダムと川の博物館に行きました。
浦山ダムでは、コンクリートの壁の高さに驚きました。
最初にダムの仕組みとか役割について、お話を聞きました。
次にダムの中を見ました。中はとても寒かったです。わたしはダムの水で電気を作ったり、川の水の量を調整するという役割を聞いて、ダムって大切だなと思いました。
川の博物館では、ウォーターアスレチックで遊べてすごく楽しかったです。
帰りのバスの中で、お父さんから「夏とか雨がふらないと水が足りなくなることもあるんだよ」と聞いたので、水を出しっぱなしにしないように気をつけようと思いました。家に帰ってからお母さんとお姉ちゃんにも、今日の話を話して、一緒に水を大切にしようって決めました。
水の大切さが分かった親子水道教室に参加できてよかったと思いました。

人事行政の運営等の状況をお知らせします

令和7年度越谷・松伏水道企業団人事行政の運営等の状況について公表します。詳細については、企業団ホームページに掲載しています。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

令和8年4月1日現在、職員は105人で、そのうち副課長相当職以上の管理職員は12人です。また、再任用常時勤務職員は2人です。なお、令和7年度中の退職者は1人でした。

問合せ 総務課庶務担当 971-7903

2 職員の給与の状況

区分	職員数 (A) (R7.4.1)	給与費				1人あたり 給与費 (B/A)
		給料	職員手当	期末・ 勤勉手当	合計(B)	
令和7年度	107人	427,427 千円	94,223 千円	194,710 千円	716,360 千円	6,695 千円

※令和7年度会計決算により
※職員手当に退職手当は含みません

水道事業ガイドライン業務指標を算出しました

水道事業ガイドライン業務指標 (抜粋)

主な指標	指標値		
	R7年度	R6年度	R5年度
安全で良質な水 水質の監視・管理や適切な浄水処理、管路の維持管理等の指標			
平均残留塩素濃度(mg/L)	0.49	0.45	0.41
水源の水質事故件数(件)	0	0	0
安定した水の供給 災害等への危機管理や水道施設の強化、ライフラインとしての信頼性等の指標			
漏水率(%)	1.5	1.3	0.3
有収率(%)	96.1	96.9	98.0
管路の耐震管率(%)	52.1	51.4	50.9
健全な事業経営 効率性、経済性を考慮した業務運営や水道サービスの持続性の確保等の指標			
営業収支比率(%)	100.6	101.7	104.0
経常収支比率(%)	112.5	113.8	115.1
給水収益に対する企業債残高の割合(%)	143.2	130.5	131.2

すべての業務指標算出結果は企業団ホームページからご覧になれます。ホーム → 企業団の紹介 → 事業情報 → 水道事業ガイドライン

「水道事業ガイドライン」に基づき、令和7年度の業務指標を算出しました。「水道事業ガイドライン」は、「安全で良質な水」「安定した水の供給」「健全な事業経営」という水道事業の目標の達成度を示す全国統一規格(業務指標)として、公益社団法人日本水道協会が制定したもので、業務指標は119項目あります。

●【安全で良質な水=17項目】

水質管理、施設の管理・更新及び事故災害対策に関する指標が定められています。左表の項目以外に、化学物質などの濃度の水質基準値に対する割合などが指標とされています。企業団では、水源から蛇口に至るまで、厳しく水質を管理しており、すべての水質基準に適合した安全な水道水をお届けしています。

●【安定した水の供給=57項目】

施設の管理・更新、事故災害対策及び環境対策に関する指標が定められています。左表の項目以外に、浄水場や管路などの事故割合、再生可能エネルギー利用率などが指標とされています。引き続き、水道施設の計画的な耐震化・更新を進め、災害に強い水道の構築に取り組みます。

●【健全な事業経営=45項目】

健全経営、人材育成、情報提供及び意見収集に関する指標が定められています。左表の項目以外に、供給単価や給水原価などが指標とされています。今後も収益の確保と費用の削減に取り組み、健全かつ安定的な事業経営を継続します。

問合せ 総務課経営企画担当 971-7904


老朽化した給水管は「漏水等が発生」しやすくなります！

給水管には耐用年数があり、耐用年数を超えての使用は、漏水等の発生リスクが高くなります。給水管はお客様の財産であり、一般住宅の場合、水道メーター以降に生じた漏水等の修繕は、お客様自身で行っていただくことになります。リフォームの際は、漏水等の発生を抑える対策として、建物内部の給水管の更新工事も併せて行うよう努めてください。

なお、給水管の更新工事を行う際は、事前に給水装置工事申込書の提出が必要となりますので、詳しくは施設課へお問い合わせください。



問合せ 施設課給水装置担当 972-5794

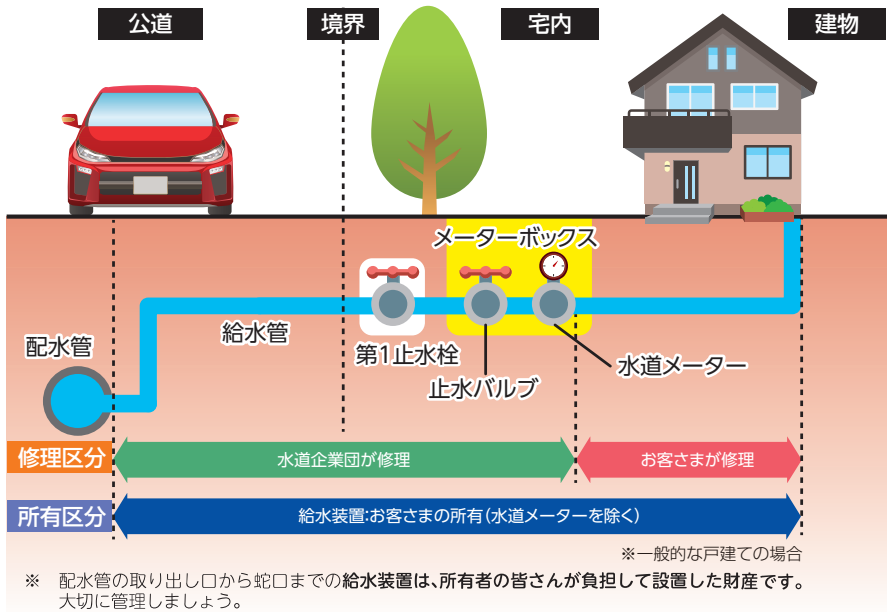



安全な水を送るために

水質検査の実施

企業団では、常に安全で良質な水道水を皆さんにお届けできるよう、水源から給水栓(蛇口)まで、毎年度策定する「水質検査計画」に基づき、徹底した水質管理を行っています。このほか、水質管理に必要な検査も行っています。

水道法に基づく検査

頻 度	項 目	検査場所
毎日検査	色、濁り、残留塩素	給水管の末端6か所
定期検査	一般細菌など52項目	・公園など給水栓17か所 ・浄水場（築比地、南部） ・配水場（北部、西部、東部）



▲水質検査結果の詳細は、企業団ホームページに掲載しています。

採水、水質検査の様子



公園



浄水場

公園の蛇口や浄水場のろ過池などで採水を行います。不純物が入らないように慎重に。



有機物を検査する機械



金属を検査する機械

水質試験室に設置している機械で分析を行います。有機物、金属など、検査する項目によって使用する機械が異なります。

有機フッ素化合物(PFAS)の検査

令和8年度より、PFASの一種である「PFOS及びPFOA」が新たに水質基準項目に追加されました。企業団では以前より1年に1度の検査を実施してきましたが、今年度からは3ヶ月に1度の検査を実施し、水道水質の安全を確保していきます。

なお、10月現在までの検査結果はすべて基準値を下回っています。

令和8年度PFOS及びPFOA検査結果

採水場所	検査結果		水質基準値
	5月	8月	
西部配水場系統 (越谷市大字大道)	5ng/L未満	6ng/L	50ng/L 以下
大林新生若草公園 (越谷市大字大林)	5ng/L未満	5ng/L未満	
南部第3公園 (越谷市蒲生南町)	5ng/L未満	5ng/L未満	
南越谷第3公園 (越谷市蒲生西町)	5ng/L未満	5ng/L未満	
わかば公園 (松伏町ゆめみ野)	5ng/L未満	5ng/L	

水道水をしばらく使わなかったら・・・

企業団では、日頃から安全で良質な水道水をお届けしています。しかし、長期間の外出などで数日間水道水を使用しなかった場合は、水道水が配管内にとどまることで消毒用の塩素濃度が低下し、雑菌が繁殖しやすくなるおそれがあります。また、建物の配管内にサビが発生している場合は、サビが水に混ざり、赤水が出ることがあります。このような場合は、使い始めの水道水をバケツ1杯（約10リットル）程度、飲み水以外の用途に使っていただくことをおすすめします。

問合せ

配水管理課水質担当

971-9425

越谷松伏管工事業協同組合

越谷市大沢 4-17-17 TEL 048-964-6633 FAX 048-965-2846

水道工事専門店が加盟する組合です。 広告
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

地区	事業所名	所在地	電話番号	地区	事業所名	所在地	電話番号
桜井	飯山建鉄株式会社	越谷市平方1821	978-6000	川柳	有限会社東部興業	越谷市川柳町4-374	987-2538
新方	株式会社伸和設備	越谷市船渡495-1	978-8711	大相模	株式会社水野工業所	越谷市西方2-25-4	965-0351
増林	有限会社ヤマト工業所	越谷市増森2-164-5	962-5555	大沢	株式会社ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	974-8711
	有限会社須賀設備	越谷市東越谷4-8-15	965-2441		株式会社新興設備	越谷市東大沢4-6-29	966-7781
	株式会社吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	969-3611	越ヶ谷	株式会社豊田設備	越谷市越ヶ谷 2-8-1	962-0171
	有限会社早山設備	越谷市花田4-7-16	965-2214	南越谷	有限会社社会田設備	越谷市赤山町5-10-12	962-0318
大袋	株式会社協和設備	越谷市大道478	973-6000		有限会社田中水道工業所	越谷市新越谷1-64-17	986-6021
荻島	株式会社桶新設備	越谷市西新井898	974-4716	松伏	山崎工業所	松伏町上赤岩859-2	991-2723
出羽	有限会社鈴木水道設備	越谷市神明町2-38	964-7048		明成工業株式会社	松伏町田中1-4-4	991-2459
	共栄設備株式会社	越谷市七左町4-472-5	986-3299		モリタヤ工業株式会社	松伏町金杉477-2	991-2428
蒲生	蒲生水道設備工業株式会社	越谷市蒲生1-5-1	988-3067	https://koshimatsu-kankouji.or.jp			
	株式会社水導屋	越谷市蒲生3833-2	987-5359				
	第一エネルギー設備株式会社	越谷市蒲生茜町13-2	989-7700				

令和8年熊本地震への対応

当企業団では、令和8年熊本地震により断水が生じている被災地域へ、日本水道協会からの応援要請に基づき、令和8年8月15日から21日の期間において、熊本県宇土市にて応急給水を行いました。



水道マイページに登録して クレジットカード払いを始めませんか？

支払い忘れゼロ 外出する手間ゼロ 手数料ゼロ

水道マイページってなに？

水道マイページは、スマートフォンやパソコンから、いつでもお客さまのご利用状況を確認できるサービスです。

GET IT ON
Google Play

App Store
からダウンロード



- クレジットカード払いのご利用には水道マイページの利用者登録が必要です。
- クレジットカード払いを設定すると、次回以降も同じ支払方法が継続されます。なお、領収書は発行されません。

※利用者登録後は、検針時の「使用水量等のお知らせ」の紙の投函はありません。

申込みは簡単です！

右記のブランドロゴのあるクレジットカードと検針票(水道使用者番号)を用意して、水道マイページにログイン後にクレジットカード決済の申込みサイトへアクセスするだけ。



Web 水道マイページ登録 検索

お問い合わせはこちらまで ☎ 048-966-3933

越谷市民まつり まつぶし町民まつりに出展します

水道水ができるまでの流れや災害時の飲料水確保についてのパネル・給水車の展示、啓発品の配布を行います。

水の大切さを知っていただきたい機会になると思いますので、ぜひお越しください。

第51回越谷市民まつり

- 日時：10月18日(日)
午前9時～午後3時

- 会場：越谷市役所周辺

まつぶし町民まつり2026

- 日時：10月18日(日)
午前10時～午後3時30分

- 会場：松伏記念公園他

問合せ

総務課経営企画担当 971-7904

令和9・10年度 物品等競争入札 参加資格審査申請の受付

企業団が発注する物品の納入等を希望される方を対象に、令和9・10年度物品等入札参加資格審査申請を受け付けます。

- 対象業種：物品販売等、印刷請負、賃貸借業務、業務委託（工事関係を除く）、建設資材
- 資格有効期間：令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
- 申請方法：申請書等を郵送。
詳しくは企業団ホームページの申請の手引きをご覧ください。
- 受付期間：11月2日(月)から12月11日(金)まで

問合せ

総務課庶務担当 971-7903

9月議会結果報告

9月定例会が9月30日に開かれました。

企業長から提出された議案「令和7年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算認定について」は、決算特別委員会を設置して継続審査することとなりました。

各種届け出・お問合せ

水道使用・水道料金	・水道の使用開始・中止について (引越し・家の改装・使用者の名義変更など) ※5日前までにご連絡ください	お客さま課	TEL.960-5660
	・水道使用水量について	お客さま課	TEL.966-3933
	・水道料金について	お客さま課料金担当	TEL.966-3932
	・未納料金のお支払いについて	お客さま課収納担当	TEL.961-8958
	・メーターの取り替えについて	お客さま課検針担当	TEL.961-8957
水質	・水道マイページについて	お客さま課	TEL.966-3933
	・水質について	配水管理課水質担当	TEL.971-9425
漏水	・道路の水漏れについて	道路漏水専用フリーダイヤル	☎0120-788-866
	・宅地内の水漏れについて ※メーターから建物の間については指定給水装置 工事事業者へご連絡ください	施設課維持管理担当	TEL.972-5793
給水装置	・給水装置(工事、所有者の名義変更など)について	施設課給水装置担当	TEL.972-5794
	・指定給水装置工事事業者について		
	・貯水槽の管理者の変更や設備の更新について		

業務時間 月曜～金曜(祝日・年末年始除く)
午前8時30分～午後5時15分



越谷・松伏水道企業団の
ホームページはこちら



X(旧Twitter)
フォロー・いいね・リポスト
おねがいします



チャンネル登録・動画再生
おねがいします

@koshi_matsu2021
@koshimatsu3165