

7月号
No.199

■編集・発行

越谷・松伏水道企業団

〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目5番22号

Tel 048-966-3931(代表) Fax 048-963-0706

https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp



水道統計

(令和4年(2022年)6月1日現在)

給水人口 372,790人

給水戸数 168,545戸

今号の主な内容

- 1面 熱中症にご注意を！
- 2面 硬水って？軟水って？
- 3面 耐震型緊急用貯水槽
確認MAP
- 4面 企業団からのお知らせ

水道だより

■発行日／令和4年(2022年)7月15日

道路上の漏水は専用フリーダイヤル

0120-788-866

におかけください。(24時間対応)



熱中症にご注意を！

暑い日が続くこれからの季節は、「熱中症」対策が欠かせません。

「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで起こることがあります。めまい、筋肉のけいれん、頭痛などの症状がみられたら要注意です。

熱中症にならないようにするために大事なことは、「暑さを避けること」と「水分補給」です。暑い夏を元気に乗り切るため、水をこまめに飲んで効果的な水分補給を心がけましょう。運動後など汗をかいた時はもちろんですが、特に「入浴後」と「起床時」は水分が不足しがちなため意識的に水を飲むよう心がけましょう。また、コロナ禍におけるマスク熱中症にも注意が必要です。

冷やしすぎた水は体によくありませんが、少し冷やした水は胃腸のはたらきを活発にし、吸収を促進する働きがあるので効果的です。



効果的な

水分補給

熱中症対策

の方法は・・・

水分はこまめに補給



のどが渴いたと感じる前に水分補給

のどの渇きはすでに「脱水」が始まっている証拠です。渇きを感じてからではなく、渇きを感じる前に水分をとるようにしましょう。ウォーキングなどの運動を始める前に、コップ1杯～2杯の水を飲むと効果的です。運動をしている間も、定期的に水分補給をすることが大切です。


冷やしすぎない

汗をかいたら
塩分補給も

汗をかいた時は、塩分も補給

運動などでたくさんの汗をかくと、身体から水分と一緒にカリウムやナトリウムなど塩分も排出されてしまいます。スポーツドリンクや経口補水液、塩飴などで塩分を補給することも大切です。

室温は28℃を目安に

暑い夏にピッタリ！
水道水を飲みやすくするヒント&水で作れる簡単デザートを紹介します！

簡単！熱中症対策ドリンク

【作り方】

水道水 1ℓに対して、砂糖大さじ 4 と 1/2、食塩小さじ 1/2、レモン汁大さじ 2 を加えて混ぜるだけ！

レモン汁の分量はお好みで！



デトックスウォーター

【作り方】

水道水にお好きな野菜や果物、ハーブなどを浸すだけ！水道水にほんのり味や香りがついて飲みやすくなります！



水ゼリー

【作り方】

① ボウルに粉ゼラチン 5g を入れ、80℃以上の熱湯を加えてよく溶かす。

② ①に水 250 ccを加えて、よく混ぜる。

③ 容器に入れてラップをかけ、冷蔵庫で 1～2 時間冷やしたら完成！

※やけどに気をつけて、おうちの人と一緒に作ろう！

夏休みの
おやつ
の時間！お好みでハチミツや
フルーツシロップ、
黒蜜などでアレンジ
してもいいかもね

硬水って？ 軟水って？

私たちが普段飲んでいる水は、硬度によって「硬水」と「軟水」の2種類に分類されていることを知っていますか？
水を飲んだ時、種類によってそれぞれ味が異なるのもこの分類によるものです。



硬度とは… 硬度は、水1リットルあたりに含まれるマグネシウム^{※1}とカルシウム^{※2}の量のことで、WHO（世界保健機関）が定める基準では1Lあたり120mg以上が「硬水」、120mg未満が「軟水」とされています。
私たちが飲んでいる水道水や国産のミネラルウォーターは、ほとんどが「軟水」です。

＜硬水＞

硬水はマグネシウムやカルシウムを豊富に含んでいるため、ミネラル^{※3}の補給に適しています。しかし、硬水はほのかな苦味や独特な風味を感じる場合があります。また、硬度の高い水を飲み続けると胃腸に負担がかかり下痢を起こす可能性があるので注意しましょう。

チャーハンやパエリア

- ・粘り気がない
- ・パラっとした仕上がりに

肉などの煮込み料理

- ・硬い肉を柔らかく
- ・臭みを取る

＜軟水＞

日本の水に多い軟水は、ミネラルが多すぎないため胃腸が未発達な赤ちゃんから胃腸機能が弱っている人にも安心して使用できる水です。また、刺激が少ないため、乾燥肌や肌トラブルには軟水で洗顔・洗髪することがおすすめです。

炊飯

- ・お米に浸透しやすい
- ・ふっくら、つやつや！

和食

- ・味をしみこませる料理
- ・出汁が生きる料理

※1 骨の成長や強化、維持に重要 ※2 骨や歯の形成に必須 ※3 体の機能の維持、調節に必要



＜水道水＞

- 価格が安い！！ペットボトルのミネラルウォーターに比べて格段に安く水を飲むことができます。
 - 安全性が良い！！塩素で消毒されているので細菌が繁殖しにくいです。
 - 環境に優しい！！ペットボトルを使用せず、蛇口を回してすぐに飲めます。
- つまり、水道水は「家計にも、環境にも優しい、安全な水」です。



水道事業功労者表彰

6月1日（水）に水道事業に貢献された水道事業関係者を表彰しました。



写真手前左から
＜優良工事事業者＞ 株式会社 水野工業所 株式会社 豊田設備
＜優良現場代理人＞ 岩間 靖 (村本・鈴木組特定JV) 敬称略

Lake Town 防災フェス! 2022に出展しました

6月4日（土）、5日（日）に開催された「Lake Town 防災フェス! 2022」に出展しました。企業団のブースでは、パネル・耐震管模型の展示、災害用備蓄飲料水・パンフレットやノート等の啓発品の配布などを行いました。



越谷松伏管工事業協同組合

越谷市大沢 4-17-17 TEL 048-964-6633 FAX 048-965-2846

水道工事専門店が加盟する組合です。 広告
水で困ったとき……まずはご連絡ください。

地区	事業所名	所在地	電話番号
桜井	飯山建鉄株式会社	越谷市平方1821	978-6000
新方	株式会社伸和設備	越谷市船渡495-1	978-8711
	有限会社渡辺工業所	越谷市船渡1735	971-8355
増林	有限会社ヤマト工業所	越谷市増森2-164-5	962-5555
	有限会社須賀設備	越谷市東越谷4-8-15	965-2441
	株式会社吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	969-3611
	有限会社早山設備	越谷市花田4-7-16	965-2214
大袋	株式会社協和設備	越谷市大道478	973-6000
	有限会社日米設備	越谷市恩間29-6	975-6311
荻島	株式会社桶新設備	越谷市西新井898	974-4716
出羽	有限会社鈴木水道設備	越谷市神明町2-38	964-7048
	共栄設備株式会社	越谷市七左町4-472-5	986-3299

地区	事業所名	所在地	電話番号
蒲生	蒲生水道設備工業株式会社	越谷市蒲生1-3-39	988-3067
	株式会社水導屋	越谷市蒲生3833-2	987-5359
	第一エネルギー設備株式会社	越谷市蒲生茜町13-2	989-7700
川柳	有限会社東部興業	越谷市川柳町4-374	987-2538
大相模	株式会社水野工業所	越谷市西方2-25-4	965-0351
大沢	株式会社ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	974-8711
	株式会社新興設備	越谷市東大沢4-6-29	966-7781
越ヶ谷	有限会社井戸由管工社	越谷市御殿町3-46	962-3978
	株式会社豊田設備	越谷市中町11-4	962-0171
南越谷	有限会社社会田設備	越谷市赤山町5-10-12	962-0318
	有限会社田中水道工業所	越谷市新越谷1-64-17	986-6021
松伏	山崎工業所	松伏町上赤岩859-2	991-2723
	明成工業株式会社	松伏町田中1-4-4	991-2459
	モリタヤ工業株式会社	松伏町金杉477-2	991-2428

<https://koshimatsu-kankouji.or.jp>


保存版!

耐震型緊急用貯水槽確認MAP

耐震型緊急用貯水槽とは？

耐震型緊急用貯水槽は、災害時などに応急給水をするために設置されている貯水槽です。平常時は配水管とつながっていますが、災害時には1基あたり100㎡の水を蓄える貯水槽となり、手動ポンプで水をくみ上げることができます。

越谷市と松伏町には、この貯水槽が23基設置されており、合計2,300㎡の飲料水が確保できます。1人1日の必要量を3リットルとして計算すると、約76万人分になります。

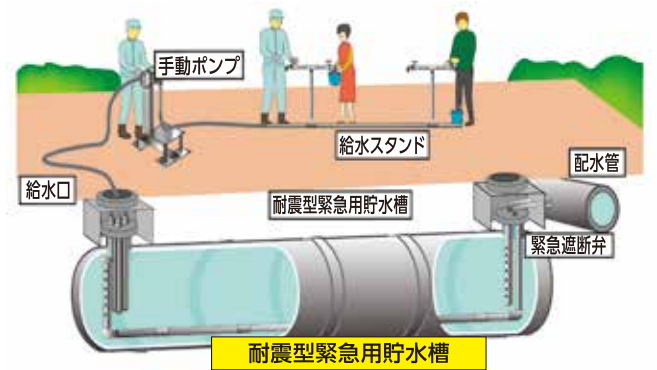

●耐震型緊急用貯水槽 (100㎡×23基＝合計2,300㎡)


設置場所名	所在地
① 蒲生南小学校	越谷市南町1-8-1
② 大袋東小学校	// 袋山1750
③ 越谷総合公園	// 増林3-1
④ 大杉公園	// 大杉518
⑤ 大間野小学校	// 大間野町2-115
⑥ 北越谷小学校	// 北越谷3-10-38
⑦ 平方小学校	// 平方2784
⑧ 千間台小学校	// 千間台西5-4
⑨ 栄進中学校	// 大沢659-1
⑩ 越谷市中央市民会館	// 越ヶ谷4-1-1
⑪ 大相模中学校	// 相模町3-165
⑫ 宮本小学校	// 宮本町5-85
⑬ 松伏会館	松伏町田中3-19-3
⑭ 川柳公園	越谷市川柳町4-15-1
⑮ 東越谷第二公園	// 東越谷3-14
⑯ 出羽公園	// 七左町4-222
⑰ 南越谷第一公園	// 南越谷5-21
⑱ 埼玉県立大学	// 三野宮820
⑲ しらこぼと運動公園	// 砂原39
⑳ 鷺高第二公園	// 東大沢3-3
㉑ 千間台第一公園	// 千間台東1-14
㉒ レイクタウンスポーツ公園	// レイクタウン5-10
㉓ レイクタウン第八公園	// レイクタウン7-6

●浄・配水場

(浄・配水場名)	(所在地)
① 築比地浄水場	松伏町築比地802
② 北部配水場	越谷市下間久里633
③ 南部浄水場	// 南越谷3-23-22
④ 東部配水場	// レイクタウン5-24
⑤ 西部配水場	// 北後谷201



いざという時のために、
日ごろから近くの貯水槽を
確認しておいてね

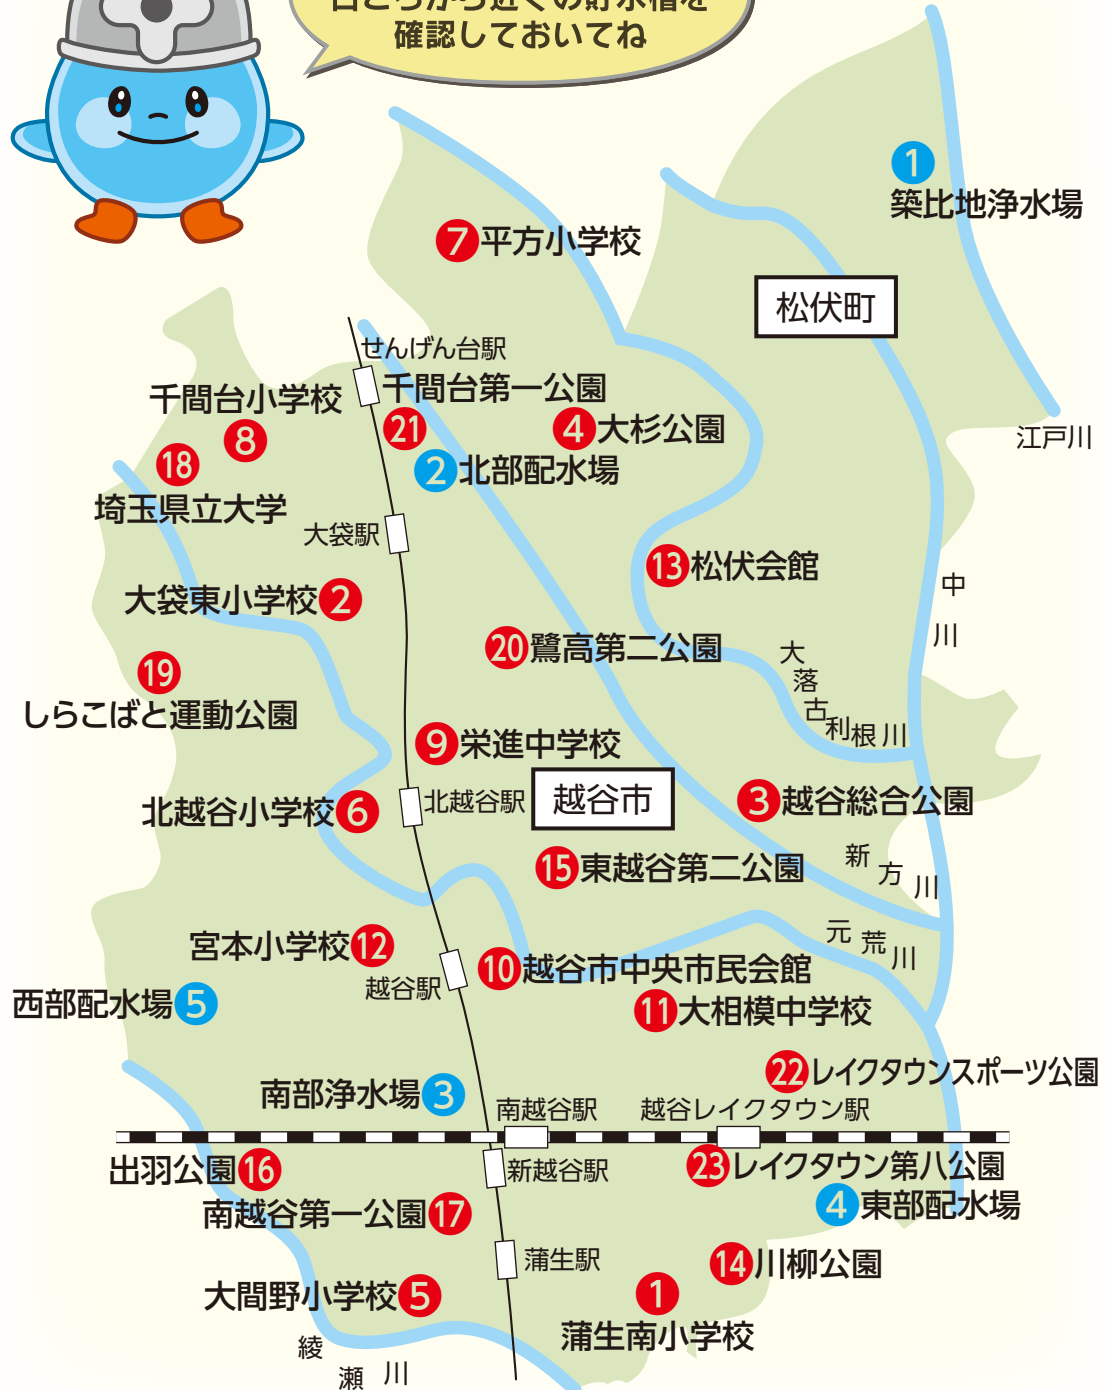


いざ!という時のために

1人1日3リットル × 3日分 × 人数分 の飲料水の備蓄をお願いします!

水道水は長期保存ができません。そこで「飲料水」として長期保存が可能な備蓄用保存水を活用しましょう。一般的なミネラルウォーターの賞味期限は1年～2年ですが、備蓄用保存水の中には5年以上の賞味期限のものもあります。また、アルミボトル缶の備蓄用保存水だと10年間の長期保存が可能なものもあります。

うっかり
賞味期限切れにならない
ように、備蓄した水は定期的に
使用して補充するローリング
ストック（循環備蓄）を
するといいかも

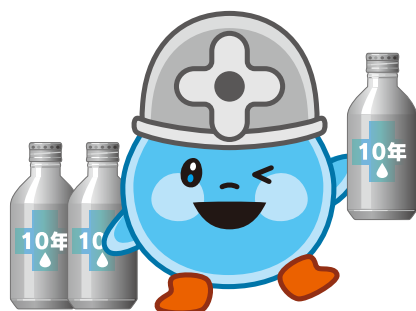

備蓄用保存水は、
何ヵ所かに分散して
保管しよう

ポリタンクや
非常用給水バッグなどの
飲料水を入れる清潔な容器を準備
しておくことで応急給水の
ときに困らないよ



貯水槽水道の適切な維持管理をお願いします

マンションやビルなどで、企業団が供給する水道水を一旦貯水槽に貯め、各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備を、貯水槽の規模に関わらず総称して「貯水槽水道」と言います。


貯水槽水道では、停電時や配水管に事故が発生したときでも、貯水槽内に一定の水道水が確保されています。しかし、適切に維持管理を行わないと、きれいな水も汚れてしまいます。

水道を安心してご利用いただくために、日ごろから清掃・点検などの維持管理が大切です。

貯水槽水道は設置者が適切に維持管理しましょう

貯水槽の有効容量が 10 m³を超える場合は、水道法により設置者（所有者又は管理者）が管理することが義務づけられており、毎年 1 回以上定期的に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等に依頼して検査を受けなければなりません。また、有効容量が 10 m³以下の小規模貯水槽水道についても、設置者が清掃、点検及び検査を行い、適切に維持管理してください。

なお、企業団では、貯水槽が不要な「3 階建て建物への直結直圧式給水方式」や「直結増圧式給水方式」の普及に取り組んでいます。詳しくは施設課へお問い合わせください。

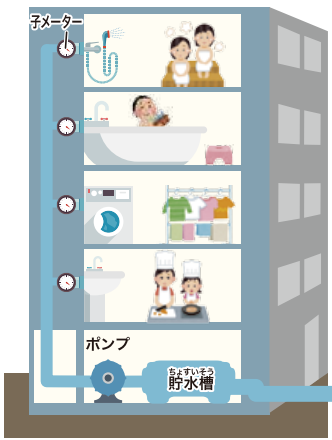

- 問合せ
- 貯水槽の設置者の変更や設備の更新について

施設課給水装置担当 972-5794

○貯水槽の衛生管理について

【越谷市内の場合】越谷市保健所 生活衛生課
食品・環境・薬事担当 973-7533

【松伏町内の場合】春日部保健所
生活衛生・薬事担当 048-737-2133

大口径水道管の更新・耐震工事を実施します

企業団では、大口径の水道管（基幹管路）を地震等の災害に強い管に更新する工事を実施しています。

○工事名：築比地浄水場系基幹管路更新工事(第6工区)

○工事場所：松伏町大川戸地内外

○工事期間：令和4年(2022年)6月17日～令和6年(2024年)3月15日

工事期間中は住民の皆様の安全を考慮し、一時的に通行止め等を行う箇所があります。工事看板等によりご案内しますので、ご理解・ご協力をお願いします。



問合せ

施設課計画工務担当
972-5792

水道メーターを交換します

水道メーターは、計量法により有効期限が8年と定められており、企業団では有効期限満了をむかえる1年前から順次交換を行っています。

交換に該当する場合は、事前に検針時の「水道ご使用量等のお知らせ」及び担当の委託業者が「水道メーター交換のお知らせ」を配布します。ご確認ください。また、交換後は「水道メーター交換完了のお知らせ」にてお知らせします。

- 交換期間：令和4年(2022年)7月から
令和5年(2023年)3月まで
- 交換費用：無料
- 交換業者：企業団が委託した業者
- 交換時間：メーター1台あたり10分程度

- 企業団からのお願い
- ・メーターボックスの中は清潔にし、周りには物を置かないでください。
 - ・犬は離れたところにつないでください。
 - ・企業団が委託した業者は「身分証明書」を携帯しています。
 - ・メーター交換後は、管の中に空気又は濁り水が入る場合がありますので、水を1分程度強めに流してからご使用ください。



問合せ

受託業者 越谷松伏管工事業協同組合 964-6633
お客さま課検針担当 961-8957

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

越谷・松伏水道企業団情報公開条例および個人情報保護条例の規定に基づき、令和3年度実施状況について公表します。

項目	件数
情報公開請求	10件(全部公開6件、部分公開4件)
個人情報取扱事務の開始・変更・廃止の届出	なし
保有個人情報の目的外利用等の届出	なし
保有個人情報の開示・訂正等請求	なし
審査請求	なし

※いずれも実施機関は企業長。他の実施機関に対するものはありませんでした。

問合せ

総務課庶務担当 971-7903

6月議会結果報告

6月定例会が6月28日に開かれました。企業長から次の議案が提出され、いずれも原案のとおり可決されました。

- 専決処分事項の承認を求めることについて（越谷・松伏水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例）
- 専決処分事項の承認を求めることについて（越谷・松伏水道企業団企業長の給与等に関する条例の一部を改正する条例）
- 越谷・松伏水道企業団監査委員の選任につき同意を求めることについて
また、越谷市議会および松伏町議会選出議員の一部辞職に伴い、新たに水道企業団議会の議員が選出されましたので、改めて全議員を紹介します。

◎	1	竹内 栄 治	6	川 上 力	11	小 林 豊代子
○	2	増 田 等	7	岡 野 英 美	12	清 水 泉
	3	野 口 高 明	8	大和田 哲	13	後 藤 孝 江
	4	瀬 賀 恭 子	9	山 田 大 助	14	金 井 直 樹
	5	長谷川 真 也	10	野 口 和 幸	15	伊 藤 治

(◎：議長、○：副議長) 令和4年(2022年)6月28日現在(議席順 敬称略)

各種届け出・お問合せ

水道使用・水道料金	・水道の使用開始・中止について (引越し・家の改装・使用者の名義変更など) ※5日前までにご連絡ください	お客さま課	TEL.960-5660
	・水道使用水量について	お客さま課	TEL.966-3933
	・水道料金について	お客さま課料金担当	TEL.966-3932
	・未納料金のお支払いについて	お客さま課収納担当	TEL.961-8958
	・メーターの取り替えについて	お客さま課検針担当	TEL.961-8957
水質	・水質について	配水管理課水質担当	TEL.971-9425
漏水	・道路の水漏れについて	道路漏水専用フリーダイヤル	☎ 0120-788-866
	・宅地内の水漏れについて ※メーターから建物の間については指定給水装置 工事事業者へご連絡ください	施設課維持管理担当	TEL.972-5793
給水装置	・給水装置(工事、所有者の名義変更など)について	施設課給水装置担当	TEL.972-5794
	・指定給水装置工事事業者について		
	・貯水槽の管理者の変更や設備の更新について		

業務時間
月曜～金曜 (祝日・年末年始除く)
午前8時30分～午後5時15分

※業務時間外でも、にぎり水など緊急を要する場合には、代表番号へご連絡ください。



ホームページから、水道の使用開始中止のお申込みや各種申請様式のダウンロードなどができます。

[ホームページ](#) → [お客さまへ](#) → [各種お申し込み](#)



Twitter はじめました
@koshi_matsu2021