

10月号
No.204

■編集・発行
越谷・松伏水道企業団
〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目5番22号
Tel 048-966-3931(代表) Fax 048-963-0706
https://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp



今号の主な内容	
1面	水道図画コンクール
2面	親子水道教室 人事行政の運営状況
3面	水質検査について
4面	企業団からのお知らせ

水道だより

■発行日／令和5年(2023年)10月13日

水道統計 (令和5年(2023年)9月1日現在)	
給水人口	371,767人
給水戸数	170,120戸

道路上の漏水は専用フリーダイヤル

☎0120-788-866


におかけください。(24 時間対応)



水道図画コンクール

優秀作品

表彰者



小学校
低学年
の部



「未来のために水を大切に使おう」

小川 琥白 (大相模小学校3年)

最優秀賞

小学校
高学年
の部



「きれいな水で、きれいな世界」

川上 奈桜 (新方小学校6年)

第 65 回水道週間に併せて募集した、水や水道をテーマにした図画応募作品 503 点の中から、最優秀賞2点、優秀賞 15 点、入選 15 点を表彰しました。受賞者の皆さんは記載のとおりです。(敬称略)

優秀作品は、越谷市役所、松伏町役場にて展示を行いました。



展示の様子



優秀賞

小学校低学年の部

落合 遥花 (大相模小学校2年)
森田 知沙 (新方小学校3年)

平林 拓真 (大相模小学校3年)

小学校高学年の部

寺尾 桜 (大相模小学校4年)
白川 歩美 (出羽小学校5年)
山本 咲良 (東越谷小学校5年)
田中 里依 (大相模小学校5年)
和田 そら (東越谷小学校6年)
松澤 凜音 (東越谷小学校6年)

田口 海斗 (新方小学校4年)
染谷 南夕 (新方小学校5年)
山口 大樹 (大相模小学校5年)
稲葉 蓮似 (新方小学校6年)
雨宮 成軒 (東越谷小学校6年)

中学校の部

白川 心美 (富士中学校2年)



優秀作品は、企業団ホームページにも掲載しています。是非ご覧ください！

入選

小学校低学年の部

星 実優 (越ヶ谷小学校2年)
平田 沙紀 (新方小学校3年)

渡部 匠人 (東越谷小学校3年)

小学校高学年の部

安野 琴音 (東越谷小学校4年)
加藤 蒼乃 (新方小学校4年)
内田 結月 (新方小学校5年)
松本 実桜 (東越谷小学校5年)
磯貝 心都 (新方小学校6年)
新地 真帆 (大相模小学校6年)

市川沙也加 (新方小学校4年)
染谷 真帆 (新方小学校5年)
伊藤 永真 (新方小学校5年)
新保菜々美 (南越谷小学校5年)
下平 春乃 (新方小学校6年)
田代 芽里 (大相模小学校6年)

水の日記念イベント

親子水道教室

参加体験記



「水の日」である8月1日に、水の日記念イベントとして親子水道教室を開催しました。浦山ダム（秩父市）と埼玉県立川の博物館（寄居町）を訪れ、参加者の皆さんは楽しみながら水の大切さを学びました。



かごし さき
加越 紗季さん

私は元荒川の近くに住んでいて、散歩にもよく行くので、川の色や流れの速さがよく分かります。けれど、水道教室に行くまで、川の水を飲んでいるとは知りませんでした。川の水は浄水場という場所で消毒やろ過をして、きれいな水をつくっているそうです。そして、大雨が降っても、反対に雨が全然降らなくても、変わらずにきれいな水を使えるようにダムがあることを教わりました。

バスで行った浦山ダムは、朝早く出ても三時間もかかり、こんな遠いところから越谷の水になっているんだとびっくりしました。浦山ダムは全国六位の高さなので、六月の大雨の時も洪水にならなかったのだと思いました。ダムの上にはトンボやハチがたくさんいたので、虫にとっても水が大切だなと思いました。川の博物館で見た水車は大きくても、水の力が強いので、よく回っていました。水の強さや大切さがよく分かりました。

水道マイページ（WEB・スマホアプリ）登録受付中！

登録キャンペーン終了間近

応募期間：令和5年10月31日（火）まで

登録はこちらから

上下水道の利用が便利になる WEB・スマホアプリの運用を開始しました。インターネットを利用してお客さまのご使用状況を確認できるサービスです。こちらの QR コードからダウンロードできます。

水道マイページに登録すると、できるよ、こんなこと！

使用水量などの確認

各種お知らせ

各種お手続き

クレジット決済（継続払い）

お問い合わせはこちらまで ☎ 048-966-3933

Web
アプリ

水道マイページ登録

GET IT ON
Google Play

App Store
からダウンロード



登録
よろしくね！



※登録後は、紙の検針票は投かんされませんのでご注意ください。

水道マイページに登録するとキャンペーン申込みとなります。詳しくはこちら▶

水道マイページを応募期間終了まで継続登録すると、**1,000円分を1,000名様**
電子マネーギフトを抽選でプレゼント 300円分を5,000名様

選べる電子マネーEJOICAセレクトギフト

交換できる電子マネー等（例）▼

Amazonギフト券・nanaco・Pontaポイント・dポイント・WAONポイント・モバイル Suica など

人事行政の運営等の状況をお知らせします

令和4年度越谷・松伏水道企業団人事行政の運営等の状況について公表します。詳細については、企業団ホームページに掲載しています。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

令和5年4月1日現在、職員（再任用短時間勤務職員を除く）は105人で、そのうち副課長相当職以上の管理職員は12人です。また、再任用常時勤務職員は6人で、再任用短時間勤務職員は4人です。なお、令和4年度中の退職者は4人でした。

2 職員の給与の状況

(1) 職員給与費の状況（令和4年度会計決算より）

区分	職員数(A) (R4.4.1)	給与費				1人あたり 給与費 (B/A)
		給料	職員手当	期末・ 勤勉手当	合計(B)	
令和4年度	103人	386,614 千円	87,674 千円	102,471 千円	576,759 千円	5,655千円

※職員手当に退職手当は含みません ※再任用短時間勤務職員は含みません

(2) 職員の平均年齢、平均給料月額状況（令和5年4月1日現在）

	平均年齢	平均給料月額
企業職（一）	41.3歳	311,952円
企業職（二）	44.7歳	332,689円

※再任用短時間勤務職員は含みません


問合せ

総務課庶務担当

971-7903

給水装置は“個人の財産”です【漏水のチェックを行いましょう】

水道の使用がいつもと変わらないのに、普段と比べて使用水量が極端に増えた時は、漏水の可能性があります。わずかな漏水でも気付かずにいると、水と水道料金の無駄になってしまいます。漏水を早期に発見するために、定期的に次のチェックを行いましょう。

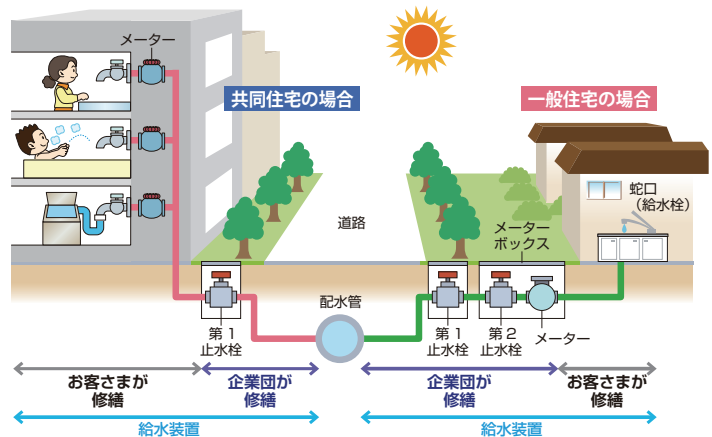


こんなときは漏水かも

- 給水管が埋めてある付近や水道メーターボックスの周りがいつも濡れている。
- 台所や浴室などの配管してある壁や、羽目板などが濡れている。
- 蛇口をすべて閉めても水道メーターのパイロットが回転している。（右図）

お客さまの修繕について

給水装置（配水管からご家庭に引き込まれている水道管）は、**お客さまの財産であり、お客さまが適切に維持管理を行う必要があります。**給水装置の漏水は、お客さまが費用負担して、企業団が指定する指定給水装置工事業者へ修繕を依頼してください。ただし、一般住宅等では配水管分岐部から水道メーターまでの漏水、共同住宅等では配水管分岐部から第一止水栓までの漏水については、企業団にてサービス修繕を行っています。指定給水装置工事業者および漏水修繕について、詳しくは企業団ホームページをご覧ください。

水道メーターで漏水チェック！

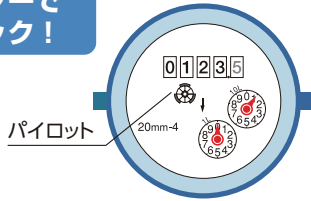

- ①家の中の蛇口をすべて閉め、水道メーターのパイロットを確認する。
- ②パイロットが回転していると、水道メーター以降で漏水の疑いがあります。

問合せ

施設課維持管理担当

972-5793

給水栓水質検査結果

令和5年8月1日採水

区分		検査項目	単位	基準値	検査結果
健康に関連する項目（31項目）	生物	一般細菌	個/㎖	100以下	0
		大腸菌	－	検出されないこと	不検出
	重金属	カドミウム及びその化合物	mg/ ℓ	0.003以下	0.0003未満
		水銀及びその化合物	mg/ ℓ	0.0005以下	0.00005未満
		セレン及びその化合物	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
		鉛及びその化合物	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満～ 0.002
		六価クロム化合物	mg/ ℓ	0.02以下	0.002未満
	無機物	亜硝酸態窒素	mg/ ℓ	0.04以下	0.004未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ ℓ	10以下	0.69 ～ 1.05
		フッ素及びその化合物	mg/ ℓ	0.8以下	0.12 ～ 0.13
		ホウ素及びその化合物	mg/ ℓ	1.0以下	0.1未満
	有機物	四塩化炭素	mg/ ℓ	0.002以下	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	mg/ ℓ	0.05以下	0.005未満
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ ℓ	0.04以下	0.001未満
		ジクロロメタン	mg/ ℓ	0.02以下	0.001未満
		テトラクロロエチレン	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
		トリクロロエチレン	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
		ベンゼン	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満
	消毒により生成される項目	塩素酸	mg/ ℓ	0.6以下	0.06未満～ 0.16
		クロロ酢酸	mg/ ℓ	0.02以下	0.002未満
		クロロホルム	mg/ ℓ	0.06以下	0.005 ～ 0.021
		ジクロロ酢酸	mg/ ℓ	0.03以下	0.003未満～ 0.009
		ジブロモクロロメタン	mg/ ℓ	0.1以下	0.007 ～ 0.009
		臭素酸	mg/ ℓ	0.01以下	0.001未満～ 0.004
		総トリハロメタン	mg/ ℓ	0.1以下	0.022 ～ 0.042
		トリクロロ酢酸	mg/ ℓ	0.03以下	0.003未満～ 0.008
		ブロモジクロロメタン	mg/ ℓ	0.03以下	0.007 ～ 0.013
		ブロモホルム	mg/ ℓ	0.09以下	0.001未満～ 0.002
水道水の性状に関連する項目（20項目）	色	ホルムアルデヒド	mg/ ℓ	0.08以下	0.008未満
		亜鉛及びその化合物	mg/ ℓ	1.0以下	0.1未満
		アルミニウム及びその化合物	mg/ ℓ	0.2以下	0.02未満～ 0.04
		鉄及びその化合物	mg/ ℓ	0.3以下	0.03未満
		銅及びその化合物	mg/ ℓ	1.0以下	0.1未満
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/ ℓ	200以下	12.8 ～ 22.1
	色	マンガン及びその化合物	mg/ ℓ	0.05以下	0.005未満
	味	塩化物イオン	mg/ ℓ	200以下	17.6 ～ 24.3
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ ℓ	300以下	57.5 ～ 64.7
		蒸発残留物	mg/ ℓ	500以下	137 ～ 157
	泡	陰イオン界面活性剤	mg/ ℓ	0.2以下	0.02未満
	臭気	ジェオスミン	mg/ ℓ	0.00001以下	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	mg/ ℓ	0.00001以下	0.000001未満
	泡	非イオン界面活性剤	mg/ ℓ	0.02以下	0.002未満
	臭気	フェノール類	mg/ ℓ	0.005以下	0.0005未満
	味	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ ℓ	3以下	0.6 ～ 0.8
	基本的な項目	pH値	－	5.8 ～ 8.6	7.0 ～ 7.5
		味	－	異常でないこと	異常なし
		臭気	－	異常でないこと	異常なし
		色度	度	5以下	0.5未満～ 0.7
		濁度	度	2以下	0.1未満

水質検査について

企業団では、常に安全で良質な水道水を皆さんにお届けできるよう、水源から給水栓（蛇口）まで、毎年度策定する「水質検査計画」に基づき、徹底した水質検査を行っています。

水質検査の実施

＜浄水場・配水場＞

浄水場・配水場では、水質基準項目等を毎月検査しています。浄水場で検査している水は原水（地下水）、浄水処理した水、配水です。配水場では埼玉県営の庄和浄水場・新三郷浄水場から企業団に送られる水道水（県水）と配水を検査しています。

＜給水栓＞

給水栓については、17 か所の公園や民家の給水栓で採水し、検査しています。

＜水質監視装置＞

浄水場・配水場とお客さまの給水栓を結ぶ配水管の末端に近い 6 地点に、水質監視装置を設置しています。ここでは、毎日連続的に色・濁り・残留塩素等を自動で測定しています。

放射性物質の検査

県営の浄水場から企業団の各浄水場・配水場に送られる県水は、埼玉県が検査をしています。また、地下水は放射性物質の影響を直接受けることはありませんが、水道水を安心してご利用いただけるよう、企業団の浄水場で浄水処理した水を毎月検査しています。検査結果は、いずれも不検出です。

給水栓の水質検査結果

表の数値は、法令で定められた水質検査を、次の 5 か所の公園の給水栓において実施した結果です。

西大袋第三公園（越谷市大道）
大林新生若草公園（越谷市大林）
南越谷第三公園（越谷市蒲生西町）
南部第三公園（越谷市南町）
わかば公園（松伏町ゆめみ野）

検査結果はいずれも水質基準値を満たしています。表の項目の他にも、水質管理のために必要な項目（水質管理目標設定項目）を検査し、水道水の安全を確認しています。

検査結果は、ホームページでもご覧いただけます。



問合せ

配水管理課水質担当 971-9425

越谷松伏管工事業協同組合

越谷市大沢 4-17-17 TEL 048-964-6633 FAX 048-965-2846

水道工事専門店が加盟する組合です。

広告

水で困ったとき……まずはご連絡ください。

地区	事業所名	所在地	電話番号	地区	事業所名	所在地	電話番号
桜井	飯山建鉄株式会社	越谷市平方1821	978-6000	蒲生	蒲生水道設備工業株式会社	越谷市蒲生1-3-39	988-3067
新方	株式会社伸和設備	越谷市船渡495-1	978-8711		株式会社水導屋	越谷市蒲生3833-2	987-5359
増林	有限会社ヤマト工業所	越谷市増森2-164-5	962-5555		第一エネルギー設備株式会社	越谷市蒲生茜町13-2	989-7700
	有限会社須賀設備	越谷市東越谷4-8-15	965-2441	川柳	有限会社東部興業	越谷市川柳町4-374	987-2538
	株式会社吉川水道冷熱	越谷市東越谷10-110-13	969-3611	大相模	株式会社水野工業所	越谷市西方2-25-4	965-0351
	有限会社早山設備	越谷市花田4-7-16	965-2214	大沢	株式会社ナカノヤ	越谷市大沢3-28-11	974-8711
大袋	株式会社協和設備	越谷市大道478	973-6000		株式会社新興設備	越谷市東大沢4-6-29	966-7781
	有限会社日栄設備	越谷市恩間29-6	975-6311	越ヶ谷	株式会社豊田設備	越谷市中町11-4	962-0171
荻島	株式会社桶新設備	越谷市西新井898	974-4716	南越谷	有限会社社会田設備	越谷市赤山町5-10-12	962-0318
出羽	有限会社鈴木水道設備	越谷市神明町2-38	964-7048		有限会社田中水道工業所	越谷市新越谷1-64-17	986-6021
	共栄設備株式会社	越谷市七左町4-472-5	986-3299	松伏	山崎工業所	松伏町上赤岩859-2	991-2723
https://koshimatsu-kankouji.or.jp					明成工業株式会社	松伏町田中1-4-4	991-2459
					モリタヤ工業株式会社	松伏町金杉477-2	991-2428

水道事業ガイドライン業務指標を算出しました

水道事業ガイドライン業務指標（抜粋）

主な指標	指標の意味	指標値		
		R4年度	R3年度	R2年度
安全で良質な水（水質の監視・管理や適切な浄水処理、管路の維持管理等の指標）				
平均残留塩素濃度(mg/L)	水道水の安全及び塩素臭(カルキ臭)発生に与える影響を表す指標のひとつ。 塩素臭の発生を減少させるためには、残留塩素濃度0.1mg/Lを確保した上で、なるべく小さな値にすることが望ましいとされている。	0.42	0.44	0.46
水源の水質事故件数(件)	1年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるか表している。	0	0	0
安定した水の供給（災害等への危機管理や水道施設の強靱化、ライフラインとしての信頼性等の指標）				
漏水率(%)	年間配水量に対する年間漏水量の割合を示している。	0.3	0.0	0.3
有収率(%)	有収水量（年間の料金徴収の対象となった水量）の年間配水量に対する割合（％）を示している。	98.0	98.7	98.3
管路の耐震管率(%)	管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性を表している。	50.2	49.7	49.0
健全な事業経営（効率性、経済性を考慮した業務運営や水道サービスの持続性の確保等の指標）				
営業収支比率(%)	営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、値が高いほど営業利益率が高いことを示し、100％未満であることは、営業損失を生じていることを意味する。	105.3	109.1	109.2
経常収支比率(%)	経常費用(営業費用+営業外費用)が経常収益(営業収益+営業外収益)によってどの程度賄われているかを表しており、100％を上回っていれば良好な経営状態といえる。	115.6	118.8	118.0
総収支比率(%)	総費用が総収益によってどの程度賄われているかを表しており、100％未満の場合は、健全な経営とはいえない。	115.6	118.7	118.0
給水収益に対する企業債残高の割合(%)	給水収益に対する企業債残高の割合を表しており、この数値が小さい方が経営状況が良い。	133.9	152.7	165.6

「水道事業ガイドライン」に基づき、令和4年度の業務指標を算出しました。

「水道事業ガイドライン」は、「安全で良質な水」「安定した水の供給」「健全な事業経営」という水道事業の目標の達成度を示す全国統一規格（業務指標）として、公益社団法人日本水道協会が制定したもので、業務指標は119項目あります。

●【安全で良質な水＝17項目】

水質管理、施設の管理・更新及び事故災害対策に関する指標が定められています。左表の項目以外に、化学物質などの濃度の水質基準値に対する割合などが指標とされています。企業団では、水源から蛇口に至るまで、厳しく水質を管理しており、すべての水質基準に適合した安全な水道水をお届けしています。

●【安定した水の供給＝57項目】

施設の管理・更新、事故災害対策及び環境対策に関する指標が定められています。左表の項目以外に、浄水場や管路などの事故割合、再生可能エネルギー利用率などが指標とされています。引き続き、水道施設の計画的な耐震化・更新を進め、災害に強い水道の構築に取り組みます。

●【健全な事業経営＝45項目】

健全経営、人材育成、情報提供及び意見収集に関する指標が定められています。左表の項目以外に、供給単価や給水原価などが指標とされています。今後も収益の確保と費用の削減に取り組み、健全かつ安定的な事業経営を継続します。

すべての業務指標算出結果は
ホームページからご覧になれます。
ホーム→企業団の紹介→事業情報→水道事業ガイドライン



問合せ 総務課経営企画担当 971-7904

越谷市民まつり、まつぶし町民まつりに出展します

水道水ができるまでの流れや災害時の飲料水確保についてのパネル・給水車の展示、啓発品の配布を行います。
水の大切さを知っていただくいい機会になると思いますので、ぜひお越しください。

第48回越谷市民まつり

まつぶし町民まつり 2023

- 日時 10月22日(日)
午前9時30分～午後3時

●会場 越谷・松伏水道企業団
駐車場、越谷市役所周辺
- 日時 10月15日(日)
午前10時～
午後3時30分

●会場 まつぶし緑の丘公園

問合せ 総務課庶務担当 971-7903

インボイス制度への対応

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が令和5年10月1日から開始したことに伴い、水道料金の適格請求書（インボイス）は検針票により発行しています。

当企業団の登録番号は、

T5-0000-2011-8362

です。

登録番号記載場所

問合せ お客さま課料金担当 966-3932

前回使用水量
 20
 m³

口座振替日
 5年4月6日

次回検針予定日
 5年5月6日

越谷・松伏検針水道企業団

検針員
 越松 花子

通信欄

来月メーターを交換する予定です。

水道料金・下水道使用料口座振替済通知書

前回検針分	振替年月日	収納金額(円)
令和 5年 1月	5年 2月 6日	4,818
使用水量(m ³)	水道料金(円)	内消費税相当額(10%)(円)
20	2,090	190
	下水道使用料(円)	内消費税相当額(10%)(円)
	2,728	248

上記の金額を口座振替により収納しました。

越谷・松伏水道企業団

企業出納員

越谷・松伏水道企業団

登録番号 T5-0000-2011-8362

裏面もご覧ください。

令和6年度 物品等入札参加資格審査追加申請の受付

- 対象業務 ・物品購入・印刷製本・業務委託(工事関係を除く)
・賃貸借業務・建設資材
- 申請方法 申請書類を企業団の「総務課 庶務担当」宛に郵送してください。
詳しくは企業団ホームページに掲載している申請の手引きをご覧ください。
- 受付期間 11月6日(月)から12月8日(金)まで

問合せ 総務課庶務担当 971-7903

9月議会結果報告

9月定例会が9月29日に開かれました。
企業長から提案された議案「令和4年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算認定について」は、決算特別委員会を設置して継続審査することとなりました。

各種届け出・お問合せ

水道使用・水道料金	・水道の使用開始・中止について (引越し・家の改装・使用者の名義変更など) ※5日前までにご連絡ください	お客さま課	TEL.960-5660
	・水道使用水量について	お客さま課	TEL.966-3933
	・水道料金について	お客さま課料金担当	TEL.966-3932
	・未納料金のお支払いについて	お客さま課収納担当	TEL.961-8958
	・メーターの取り替えについて	お客さま課検針担当	TEL.961-8957
	・水道マイページについて	お客さま課	TEL.966-3933
水質	・水質について	配水管理課水質担当	TEL.971-9425
漏水	・道路の水漏れについて	道路漏水専用フリーダイヤル	☎0120-788-866
	・宅地内の水漏れについて ※メーターから建物の間については指定給水装置 工事事業者へご連絡ください	施設課維持管理担当	TEL.972-5793
給水装置	・給水装置（工事、所有者の名義変更など）について	施設課給水装置担当	TEL.972-5794
	・指定給水装置工事事業者について		
	・貯水槽の管理者の変更や設備の更新について		

業務時間 月曜～金曜 (祝日・年末年始除く)
午前8時30分～午後5時15分



越谷・松伏水道企業団の
ホームページはこちら



X (旧Twitter)
フォロー・いいね・リポスト
おねがいします
@koshi_matsu2021



YouTube
チャンネル登録・動画再生
おねがいします
@koshimatsu3165

